

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007917-1322-1	Dato for prøveudtagning 03-08-20	Prøve start 03-08-20
	Produkt 0/4 mm betonsand, kl. E	Modtaget den 03-08-20	Prøve slut 03-08-20
Produktionssted RN Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget Mørtelprisme + petrografisk	Mærkning 60 dages kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,59	2,56	2,64
Korndensitet - Tør (Mg/m ³)	2,59		
Korndensitet - Tilsyneladende (Mg/m ³)	2,60		
Absorberet vand (%)	0,1	0,1	0,4
TK-84	0,01		0,20


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,481	D50	0,410	D60/D10 (U-tal)	3,0
D10	0,163				


Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	11,2
100	100	100	8
100	100	100	5,6
	100	99	4
		95	2,8
85	97	90	2
		84	1,4
72	92	78	1
55	75	63	0,5
15	27	28	0,25
0	5	2	0,125
0,0	3,0	0,5	0,063

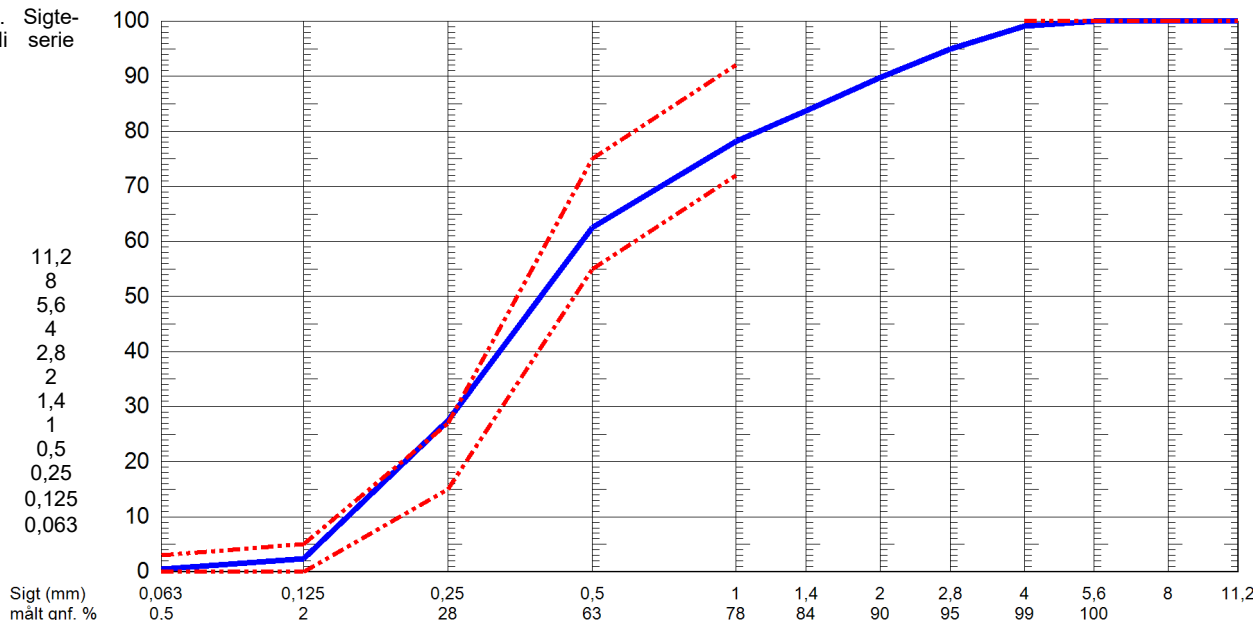

Bemærkning
Erstatter varenummer: 14013-22

Sted og dato
Avedøre 05-08-20



Kate Rolsted, Laborant
Elektronisk signatur