

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer Tranemosevej 2 2640 Hedehusene	Varedeklaration 11260-58-2	Dato for prøveudtagning 18-02-20	Prøve start 20-02-20
	Produkt 0/63mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 20-02-20	Prøve slut
Produktionssted Tjæreby Grusgrav Tjærebyvej 125 Tjæreby	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning TJRE-11957-58
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	9,0		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	1,65		3,0

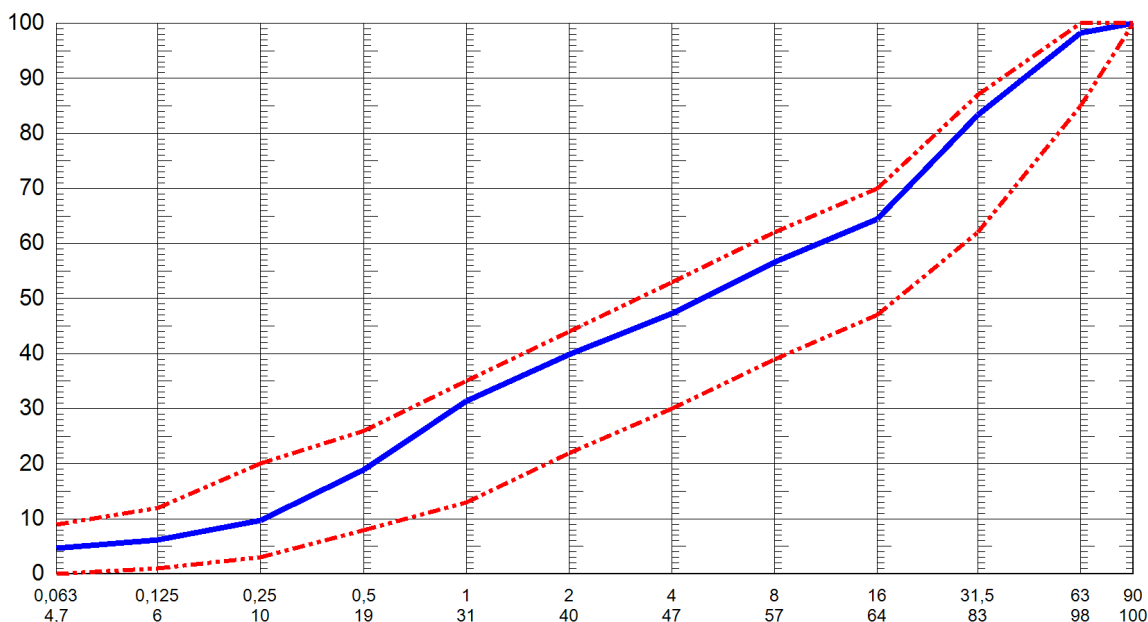
Kornstørrelsesfordeling


gnf.%

D60	11,484	D50	5,171	D60/D10 (U-tal)	44,6
D10	0,258				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	90
85	100	98	63
62	87	83	31,5
47	70	64	16
39	62	57	8
30	53	47	4
22	44	40	2
13	35	31	1
8	26	19	0,5
3	20	10	0,25
1	12	6	0,125
0,0	9,0	4,7	0,063

 Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning	Sted og dato Reerslev 23-02-20
	 Johnna Okkels Müller, Laborant Elektronisk signatur