

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Leverandør<br><b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b><br>Tranemosevej 2<br>2640 Hedehusene | Varedeklaration<br><b>17040-58-1</b><br>Produkt<br><b>0/8mm Bakkegrus</b> | Dato for prøveudtagning<br><b>25-10-19</b><br>Modtaget den<br><b>28-10-19</b><br>Reference nr | Prøve start<br><b>28-10-19</b><br>Prøve slut<br><b>28-10-19</b><br>ID nr |
| Produktionssted<br><b>Tjæreby Grusgrav</b><br>Tjærebyvej 125<br>Tjæreby               | Produktbetegnelse   | Prøve udtaget   | Mærkning   |
|   | Objekt  | Udtaget af  |  |

| Egenskab / prøvningsmetode | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|
|----------------------------|-------|-----------|-----------|

|  |     |  |  |
|--|-----|--|--|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling<br>EN933-1 Udvaskning og sigtning<br>EN933-1 Vand (%) | 5,8 |  |  |
|--|-----|--|--|


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

|     |       |     |       |                 |     |
|-----|-------|-----|-------|-----------------|-----|
| D60 | 1,704 | D50 | 1,187 | D60/D10 (U-tal) | 6,2 |
| D10 | 0,275 |     |       |                 |     |

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie

|     |     |     |       |
|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 100 | 100 | 16    |
| 98  | 100 | 100 | 11,2  |
| 85  | 100 | 95  | 8     |
|     |     | 81  | 4     |
|     |     | 66  | 2     |
|     |     | 46  | 1     |
|     |     | 21  | 0,5   |
|     |     | 9   | 0,25  |
|     |     | 5   | 0,125 |
| 0,0 | 9,0 | 3,9 | 0,063 |

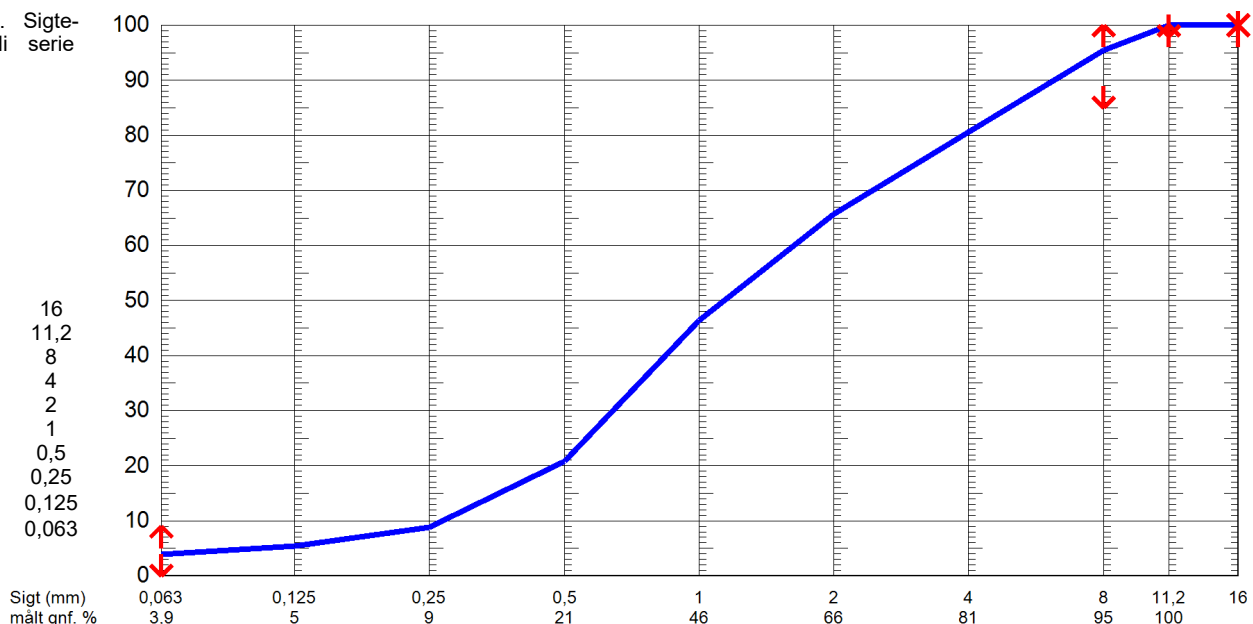

Bemærkning

Sted og dato  
**Reerslev 29-10-19**

*J. Müller*

**Johnna Okkels Müller, Laborant**  
Elektronisk signatur