

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007816-1322-1	Dato for prøveudtagning 10-09-20	Prøve start 10-09-20
	Produkt 2/8 mm Perlesten KI.P	Modtaget den 10-09-20	Prøve slut 11-09-20
Produktionssted RN Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Jiggede Søsten	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvningsmetode Quantab			
Kloridindhold	0,020		0,030
Ækvivalent alkaliindh.*0,87 (%)	0,017		0,030
DS/EN 933-4 Formindex (%)	15		25,0
Analysert fraktion: 4/8			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%


Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	16
100	100	100	11,2
90	100	100	8
75	95	87	5,6
25	35	37	4
0	5	1	2
0	1	0	0,25
0,0	1,0	0,1	0,063

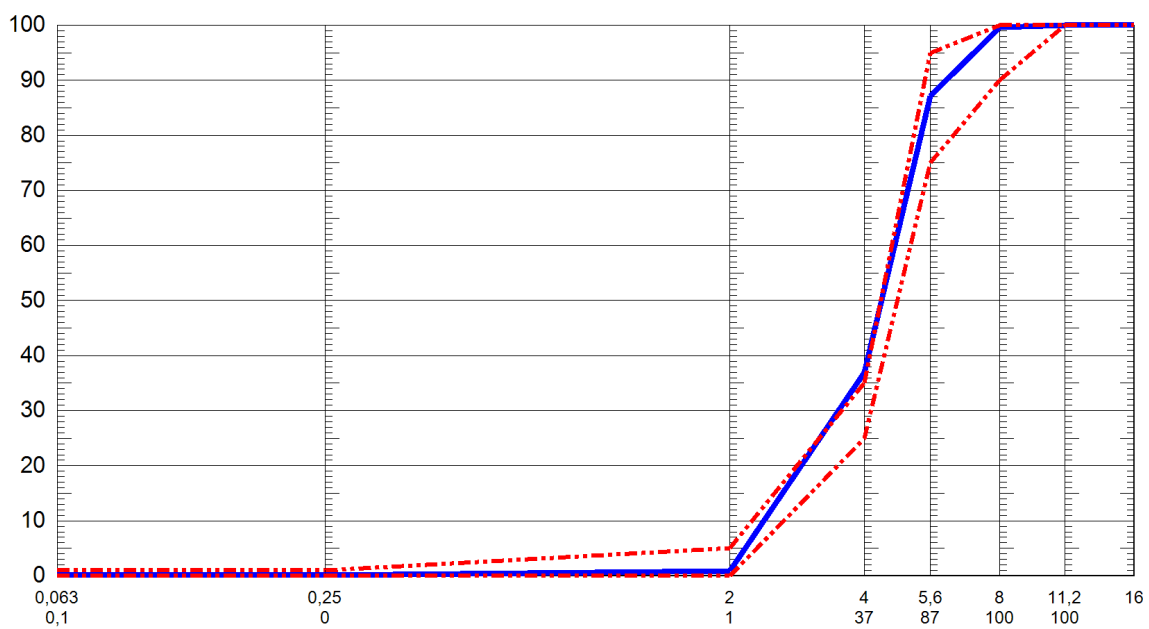

Bemærkning
Erstatter varenummer: 14015-22

Sted og dato
Avedøre 11-09-20


Kate Rolsted, Laborant
 Elektronisk signatur