RAPPORT

Prøve nr **420260383**

Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration **1007741-1358-7** Produkt **0/32mm Stabiltgrus kv. II**	Dato for prøveudtagning **08-09-2026** Modtaget den **08-09-2026** Reference	Prøve start **08-09-2026** Prøve slut **10-09-2026**
Produktionssted **Tjæreby Grusgrav** **Tjærebyvej 125** **4000 Roskilde**	Produktbetegnelse Objekt	ID **Tjæreby** Registreret af Udtaget af	Mærkning

Egenskab / prøvemetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	**10,2**		

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	7,409	D50 3,461	D60/D10 (U-tal) 42,1
D10	0,176		

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
100	100	100	45
75	100	98	31,5
		83	22,4
50	90	72	16
30	75	61	8
15	60	52	4
		44	2
2	35	35	1
		22	0,5
		12	0,25
		8	0,125
2,0	9,0	6,2	0,063

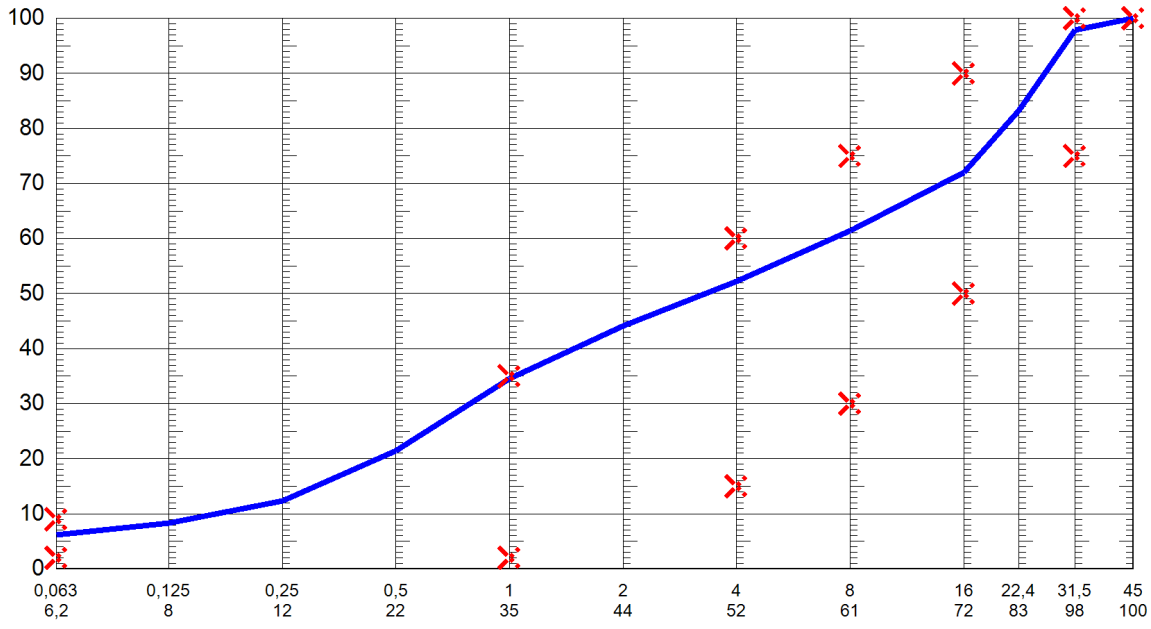

Sigte (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	22,4	31,5	45
målt gnf. %	6,2	8	12	22	35	44	52	61	72	83	98	100

Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 10-09-2026

Linda Rikke Dietrich Persson, Laborant
Elektronisk signatur

NCC Industry A/S, Råstoffer
Laboratorie: Vor Frue
Øde Hastrup Vej 130
4000 Roskilde

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr **51881677**
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email **linda.terkelsen@ncc.dk**
Internetadresse