

### ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>	Varedeklaration <b>1007741-1350-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>03-03-21</b>	Prøve start <b>04-03-21</b>
	Produkt <b>0/32mm Stabiltgrus kv. II</b>	Modtaget den <b>04-03-21</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Reerslev Grusgrav</b>	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
<b>Tranemosevej 2</b>		Prøve udtaget	Mærkning
<b>2640 Hedehusene</b>	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	8,3		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	3,00		3,0

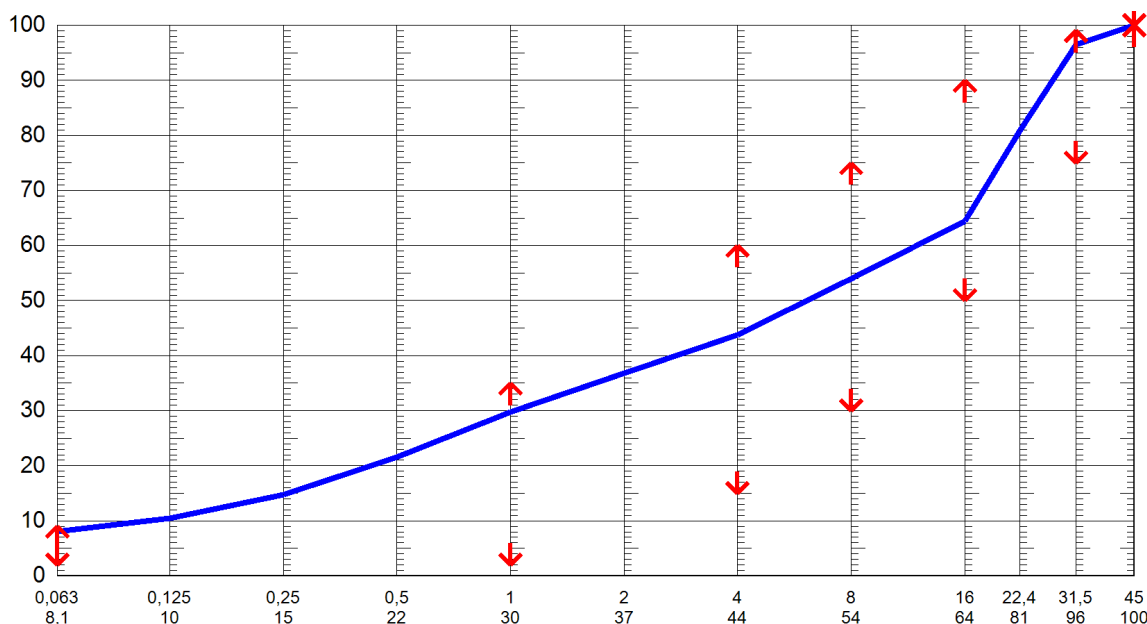
### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	12,608	D50	6,436	D60/D10 (U-tal)	111,9
D10	0,113				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie

100	100	100	45
75	99	96	31,5
		81	22,4
50	90	64	16
30	75	54	8
15	60	44	4
		37	2
2	35	30	1
		22	0,5
		15	0,25
		10	0,125
2,0	9,0	8,1	0,063

Sigt (mm)  
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 05-03-21

Johnna Okkels Müller, Laborant

Elektronisk signatur