

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>	Varedeklaration <b>1007941-1355-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>03-12-20</b>	Prøve start <b>03-12-20</b>
	Produkt <b>0/8mm Leret vejgrus</b>	Modtaget den <b>03-12-20</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle</b>	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning <b>løs massedensitet er på vådt materiale</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	8,8		
EN 1097-3 Skrymdensitet och hålrumsinhalt hos löst lagrad ballast (Mg/m <sup>3</sup> )	1,38		
Analyseprøve A (Mg/m <sup>3</sup> )	1,37		
Analyseprøve B (Mg/m <sup>3</sup> )	1,37		
Analyseprøve C (Mg/m <sup>3</sup> )	1,39		
En 1097-5 Vandindhold	8,8		


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,860	D50	1,271	D60/D10 (U-tal)	12,8
D10	0,145				

 Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
95	100	99	11,2
90	100	94	8
70	90	78	4
53	73	62	2
35	55	45	1
20	35	27	0,5
9	20	15	0,25
6	15	9	0,125
4,0	12,0	6,6	0,063

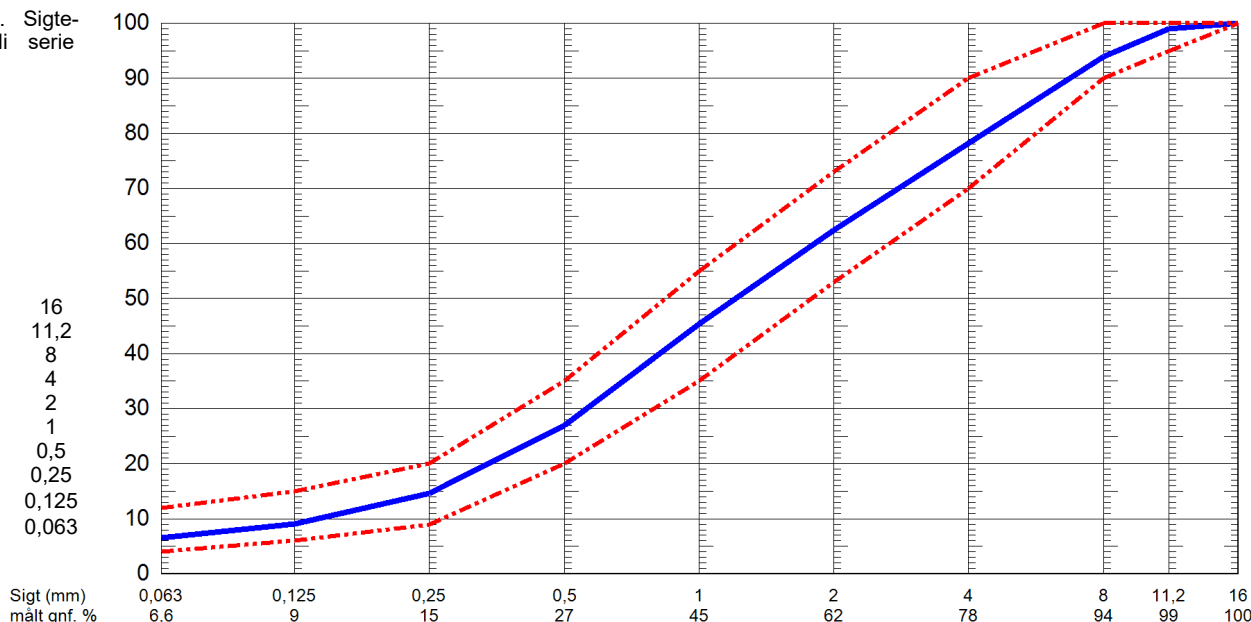

Bemærkning

Sted og dato

**Vor Frue 04-12-20**

**Johnna Okkels Müller, Laborant**

Elektronisk signatur