

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007929-1350-2	Dato for prøveudtagning 05-02-21	Prøve start 05-02-21
	Produkt 0/63mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 05-02-21	Prøve slut
Produktionssted Reerslev Grusgrav Tranemosevej 2 2640 Hedehusene	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	7,7		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	2,30		3,0

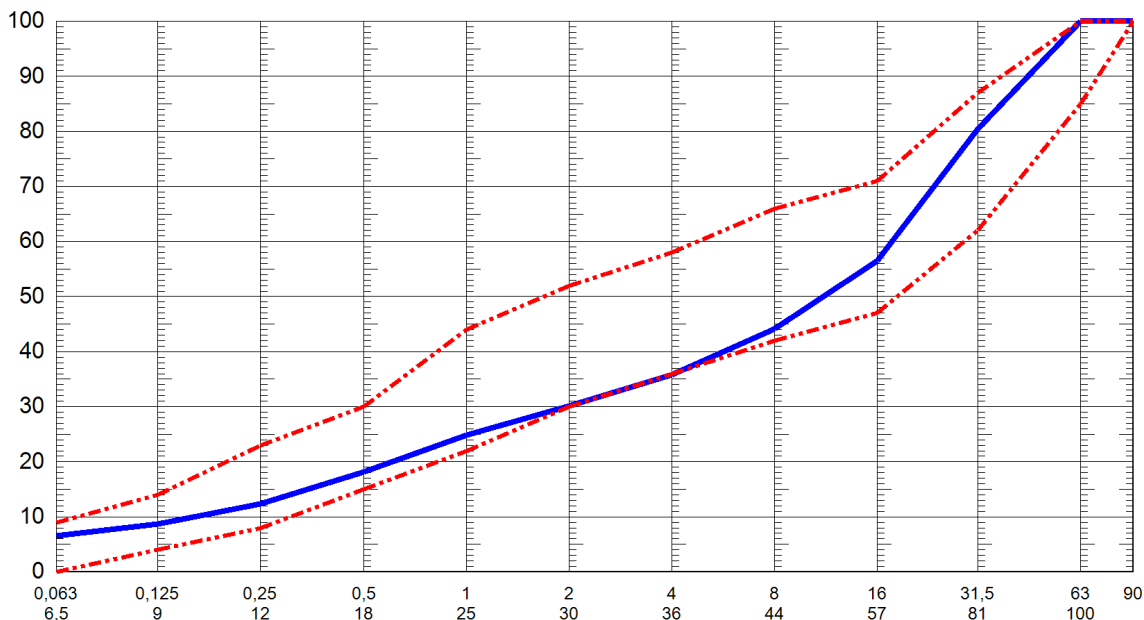
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	18,256	D50	11,801	D60/D10 (U-tal)	107,9
D10	0,169				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	90
85	100	100	63
62	87	81	31,5
47	71	57	16
42	66	44	8
36	58	36	4
30	52	30	2
22	44	25	1
15	30	18	0,5
8	23	12	0,25
4	14	9	0,125
0,0	9,0	6,5	0,063

 Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 09-02-21

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur