

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S</b>	Varedeklaration <b>1007929-1358-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>12-02-21</b>	Prøve start <b>16-02-21</b>
	Produkt <b>0/63mm Bundsikringsgrus kv.II</b>	Modtaget den <b>15-02-21</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Tjæreby Grusgrav</b> <b>Tjærebyvej 125</b> <b>4000 Roskilde</b>	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning <b>TJRE</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,1		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	1,45		3,0

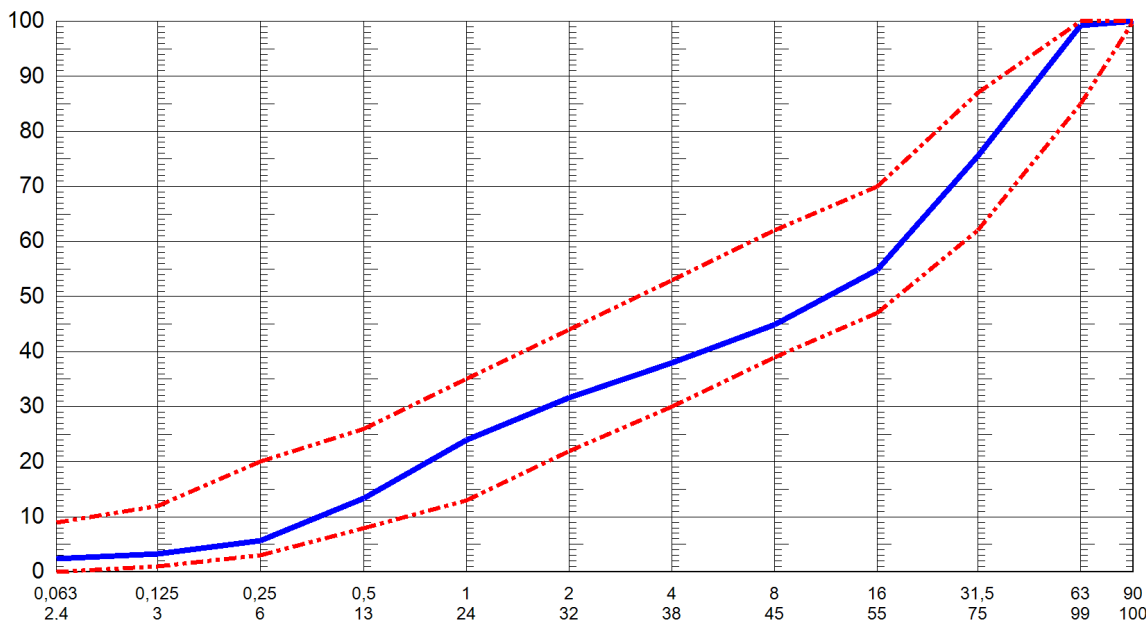
### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	19,904	D50	12,113	D60/D10 (U-tal)	51,3
D10	0,388				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie

100	100	100	90
85	100	99	63
62	87	75	31,5
47	70	55	16
39	62	45	8
30	53	38	4
22	44	32	2
13	35	24	1
8	26	13	0,5
3	20	6	0,25
1	12	3	0,125
0,0	9,0	2,4	0,063

 Sigte (mm)  
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

**Vor Frue 17-02-21**

**Johnna Okkels Müller, Laborant**

Elektronisk signatur