


ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S	Varedeklaration 1007926-1354-1	Dato for prøveudtagning 06-08-2024	Prøve start 06-08-2024
	Produkt 0/20mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 06-08-2024	Prøve slut
Produktionssted Munke Bjergby Grusgrav Munke Bjergbyvej 42A 4190 Munke Bjergby	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,7		
--	-----	--	--

Kornstørrelsesfordeling	D60	0,692	D50	0,499	D60/D10 (U-tal)	4,1
gnf.%	D10	0,167				

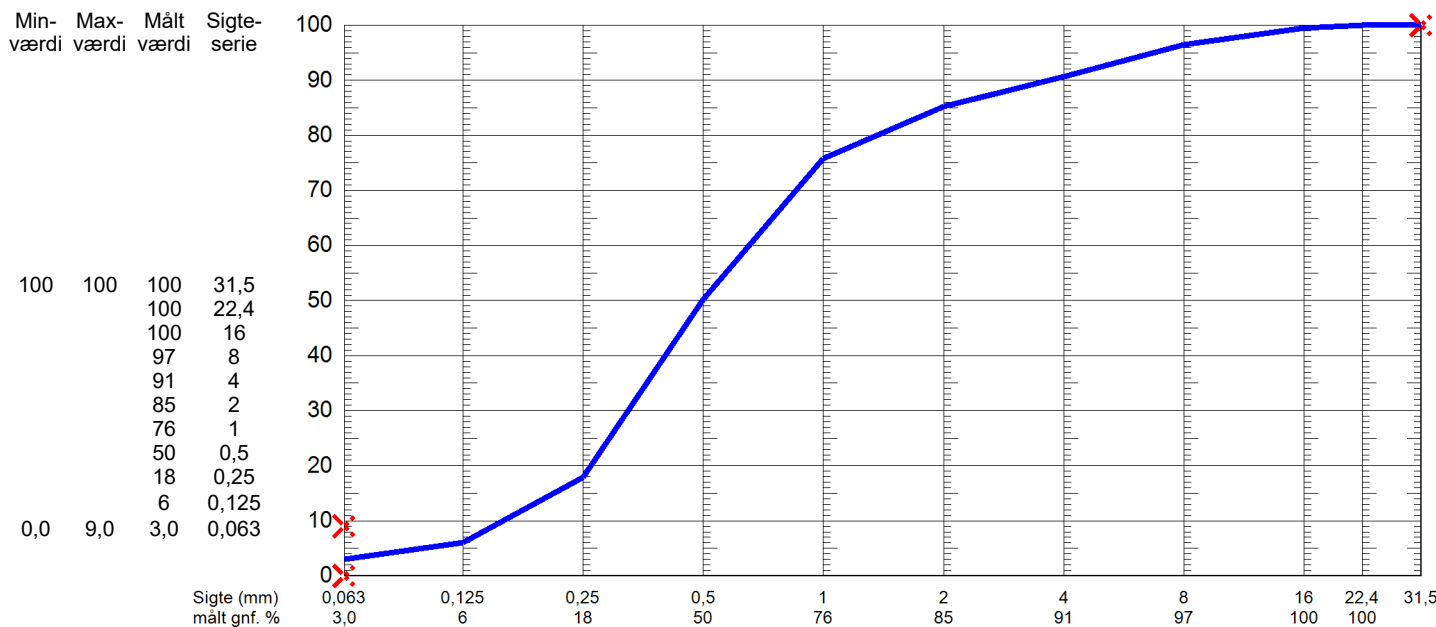

Bemærkning
Iht. AAB (dec. 2023) er der ingen krav til MB for Stabilitgrus og Bundsikringsgrus kv.I og kv.II, hvis finstof < 5%.

Sted og dato
Vor Frue 07-08-2024



ANN Adsbøl, Laborant
 Elektronisk signatur