

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007926-1355-1	Dato for prøveudtagning 26-07-22	Prøve start 27-07-22
	Produkt 0/20mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 27-07-22	Prøve slut
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	4,1		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	1,45		3,0

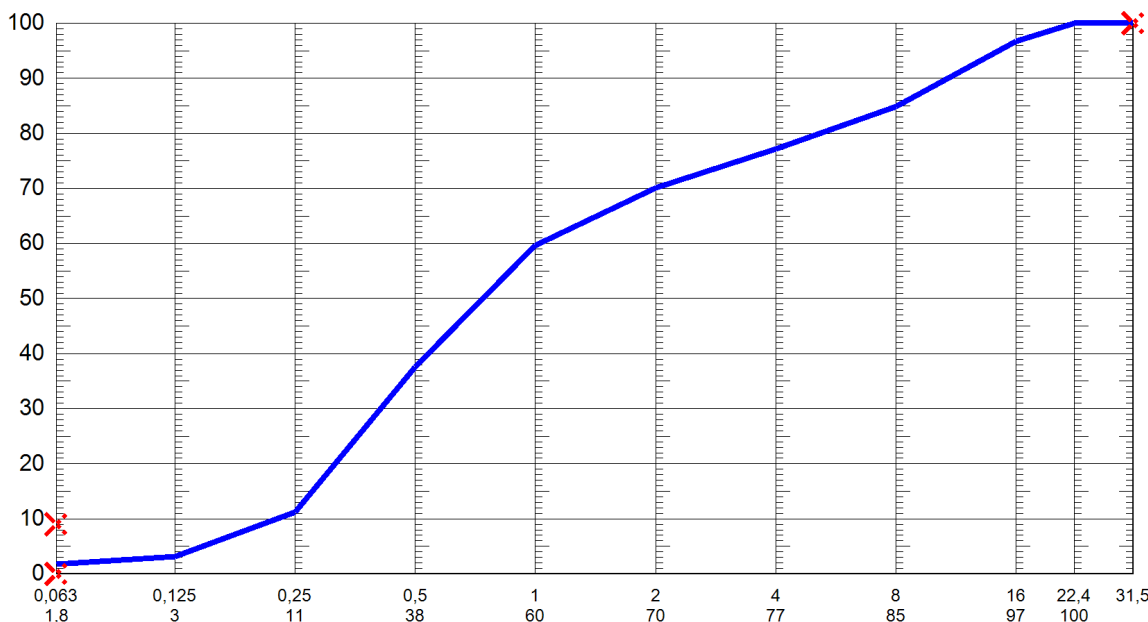
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,041	D50	0,783	D60/D10 (U-tal)	4,5
D10	0,232				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	31,5
		100	22,4
		97	16
		85	8
		77	4
		70	2
		60	1
		38	0,5
		11	0,25
		3	0,125
0,0	9,0	1,8	0,063

 Sigt (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 03-08-22

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur