

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007852-1355-1	Dato for prøveudtagning 21-11-23	Prøve start 21-11-23
	Produkt 0/4mm Filtergrus BD type A	Modtaget den 21-11-23	Prøve slut
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	5,8		
Kalkindhold: prVI 99-11:2013 (%)	12,6		15,00


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,296	D50	0,939	D60/D10 (U-tal)	4,4
D10	0,294				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

98	100	100	8
98	100	100	5,6
70	99	95	4
50	90	76	2
30	75	53	1
15	45	26	0,5
5	23	7	0,25
0	7	2	0,125
0,0	4,0	1,3	0,063

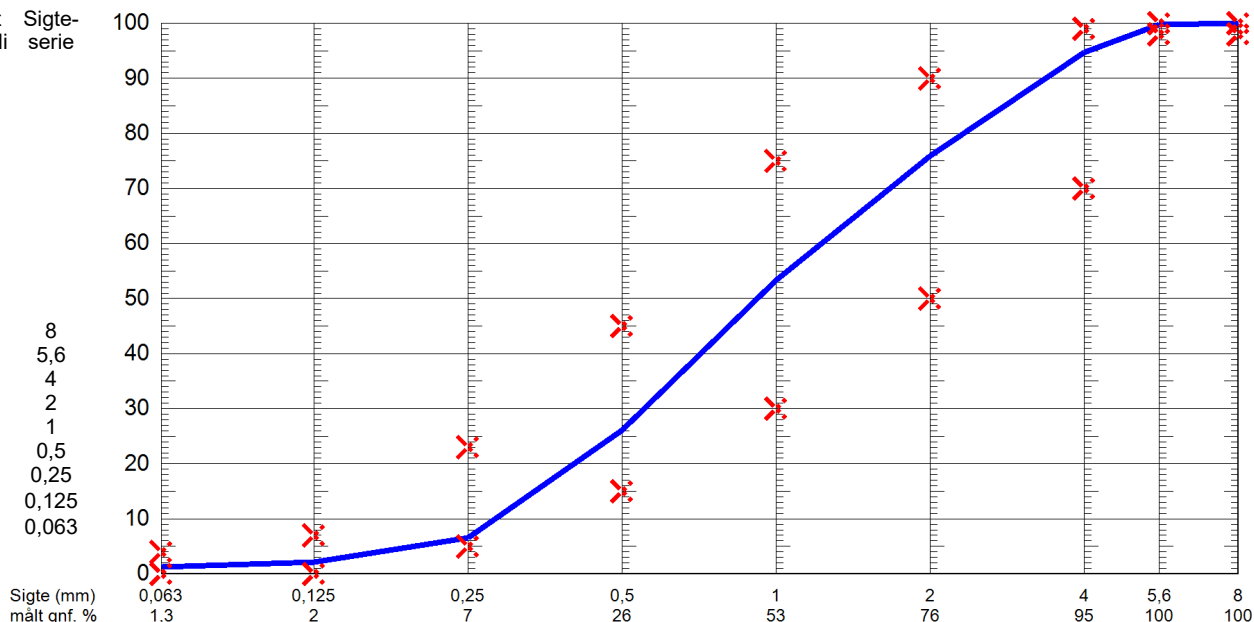

Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 21-11-23

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur