

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Leverandør <b>NCC Industry A/S</b>	Varedeklaration <b>1007741-1358-3</b>	Dato for prøveudtagning <b>26-08-22</b>	Prøve start <b>30-08-22</b>
	Produkt <b>0/32mm Stabilgrus kv. II</b>	Modtaget den <b>30-08-22</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Tjæreby Grusgrav</b> <b>Tjærebyvej 125</b> <b>4000 Roskilde</b>	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	9,7		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	1,93		3,0

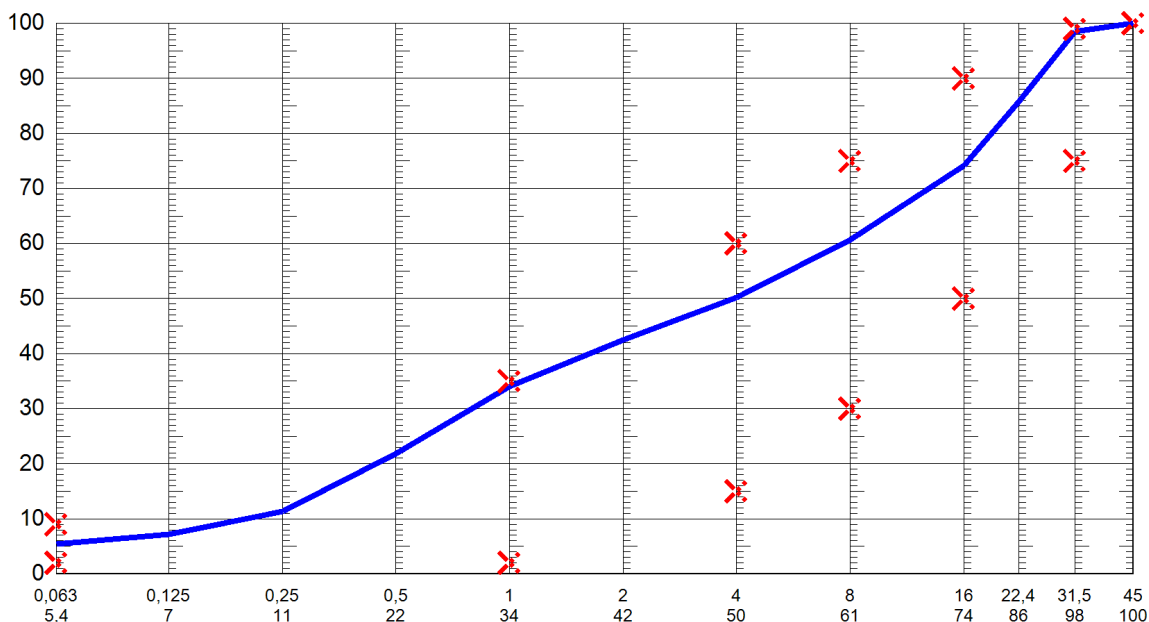
### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	7,720	D50	3,936	D60/D10 (U-tal)	37,1
D10	0,208				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie

100	100	100	45
75	99	98	31,5
		86	22,4
50	90	74	16
30	75	61	8
15	60	50	4
		42	2
2	35	34	1
		22	0,5
		11	0,25
		7	0,125
2,0	9,0	5,4	0,063

 Sigte (mm)  
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

**Vor Frue 01-09-22**

**Johnna Okkels Müller, Laborant**

Elektronisk signatur