

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1


Leverandør <b>NCC Industry A/S</b>	Varedeklaration <b>1007929-1358-2</b>	Dato for prøveudtagning <b>30-11-2022</b>	Prøve start <b>30-11-2022</b>
	Produkt <b>0/63mm Bundsikringsgrus kv.II</b>	Modtaget den <b>30-11-2022</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Tjæreby Grusgrav Tjærebyvej 125 4000 Roskilde</b>	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	<b>8,9</b>		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	<b>1,59</b>		<b>3,0</b>

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
100	100	100	90
85	100	98	63
		85	31,5
		70	16
		64	8
		54	4
		46	2
		36	1
		19	0,5
		8	0,25
		4	0,125
0,0	9,0	3,3	0,063

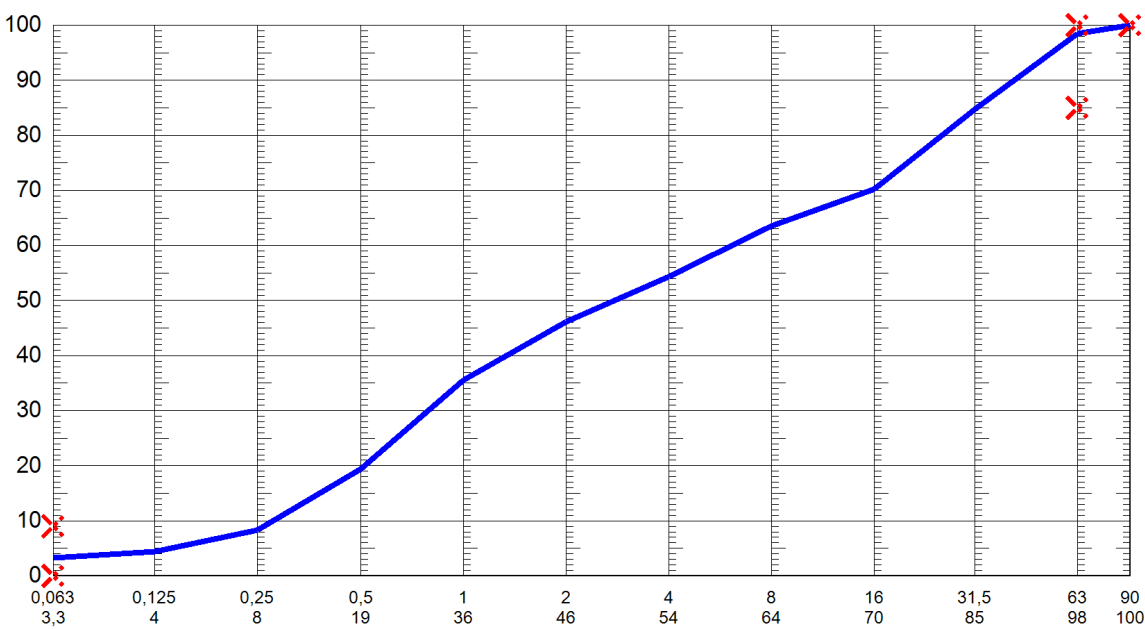

Bemærkning

Sted og dato  
**Vor Frue 01-12-2022**

*J. Müller*

**Johnna Okkels Müller, Laborant**  
Elektronisk signatur