

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007900-1322-1	Dato for prøveudtagning 01-08-23	Prøve start 01-08-23
	Produkt 0/2 mm stenmel	Modtaget den 01-08-23	Prøve slut 08-08-23
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse 0/2 mm Stenmel Blå Rønne	Reference ID ASG	Mærkning 1/2 årlig kontrol
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,917	D50	0,653	D60/D10 (U-tal)	14,3
D10	0,064				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

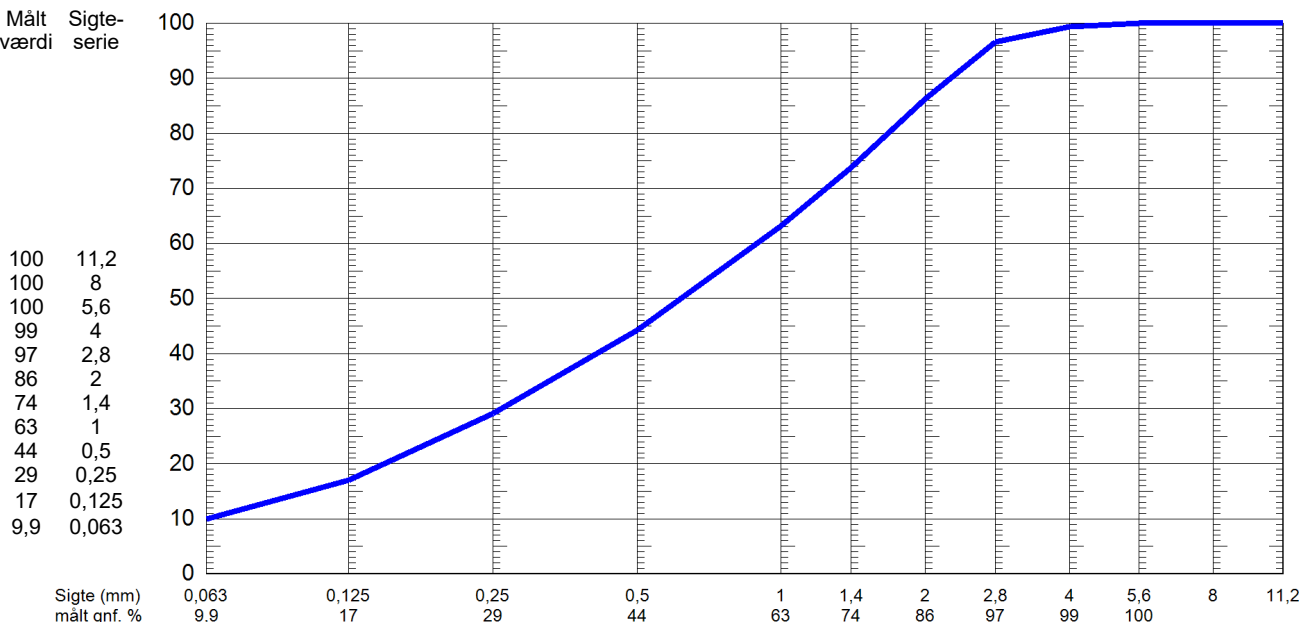

Bemærkning	Sted og dato Avedøre 03-08-23
	 Ulla Hansen, Laborant Elektronisk signatur