

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

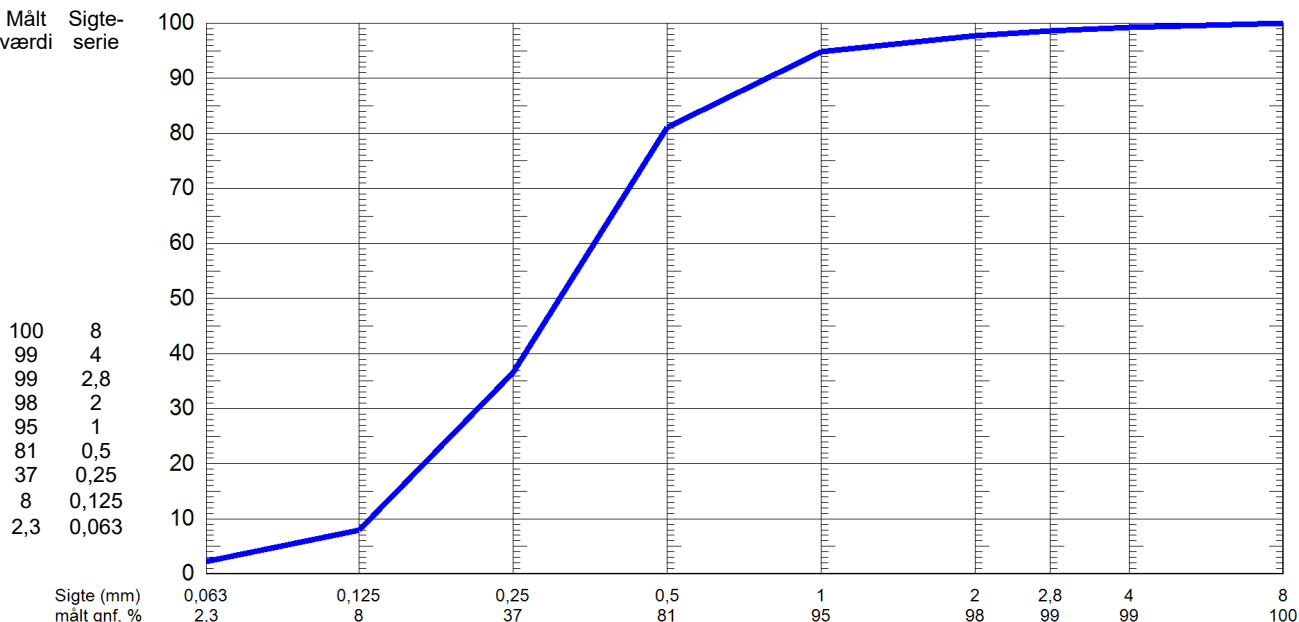
Leverandør	Varedeklaration 1007875-1235-1	Dato for prøveudtagning 27-06-2023	Prøve start
	Produkt 0/4mm Vasket grus	Modtaget den 28-06-2023	Prøve slut
Produktionssted Brylle Grusgrav Humlekrogen, 5690 Tommerup	Produktbetegnelse Sorteret og vasket bakkemateriale	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af Thomas	
		Analyseret af Thomas	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,6		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,381	D50	0,325	D60/D10 (U-tal)	2,8
D10	0,134				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

 Sted og dato
Odense 05-07-2023

Mikkel Svendsen, Laborant
 Elektronisk signatur