

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Leverandør | Varedeklaration 1000004 - 1323-1 | Dato for prøveudtagning 05-01-21 | Prøve start 05-01-21 |
| | Produkt 0/2 mm sand | Modtaget den 05-01-21 | Prøve slut 05-01-21 |
| Produktionssted Køge Sten og grus Pacific Kaj 2 4600 Køge | Produktbetegnelse Søsand | Reference nr | ID nr KSG |
| | Objekt | Prøve udtaget | Mærkning Årlig kontrol |
| | | Udtaget af | |

| Egenskab / prøvningsmetode | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|
|----------------------------|-------|-----------|-----------|


| | |
|---|------------------|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning DS/EN 1744-1 Humisindhold | Lysere fort. 1:3 |
|---|------------------|

Kornstørrelsesfordeling

D60 0,356 D50 0,300 D60/D10 (U-tal) 2,4
 D10 0,149

Min- Max- Forv. Sigte-
 værdi værdi værdi serie

| | | | |
|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 100 | 100 | 8 |
| 100 | 100 | 100 | 4 |
| 98 | 100 | 100 | 2 |
| 90 | 100 | 98 | 1 |
| 65 | 85 | 86 | 0,5 |
| 20 | 40 | 41 | 0,25 |
| 0 | 15 | 3 | 0,125 |
| 0,0 | 2,0 | 0,2 | 0,063 |

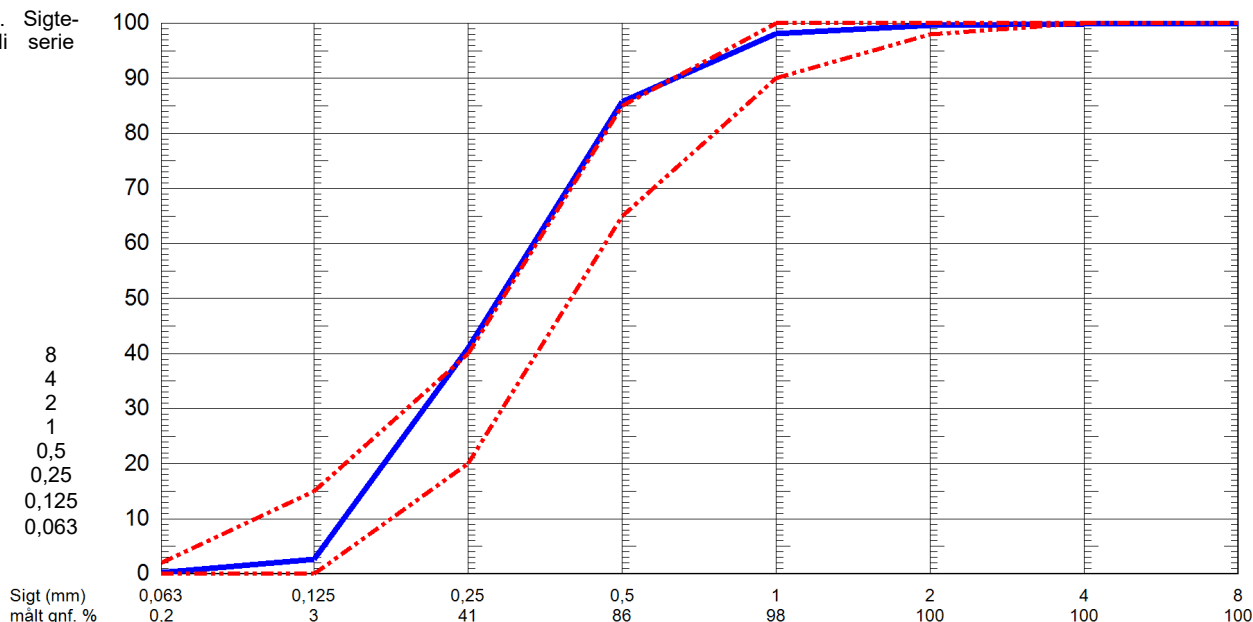

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 11-01-21

Kate Rolsted

Kate Rolsted, Laborant
 Elektronisk signatur