

Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007778-1322-1	Dato for prøveudtagning 04-05-21	Prøve start 04-05-21
	Produkt 8/16 mm ærtesten, kl. M	Modtaget den 04-05-21	Prøve slut 11-05-21
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Jiggede søsten	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvningsmetode Quantab			
Kloridindhold	0,000		0,020
Ækvivalent alkaliindh.*0,87 (%)	0,000		0,020
DS/EN 933-4 Formindex (%)	8		20,0
Analyseret fraktion: 8/16			
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	3,3		5
< 2200 (g)	1,3		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	12,167	D50	11,073	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	8,085	D15	8,5		

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	32
100	100	100	22,4
90	99	93	16
45	65	52	11,2
7	17	9	8
0	5	0	4
0	2	0	2
0	1	0	0,25
0,0	1,0	0,1	0,063

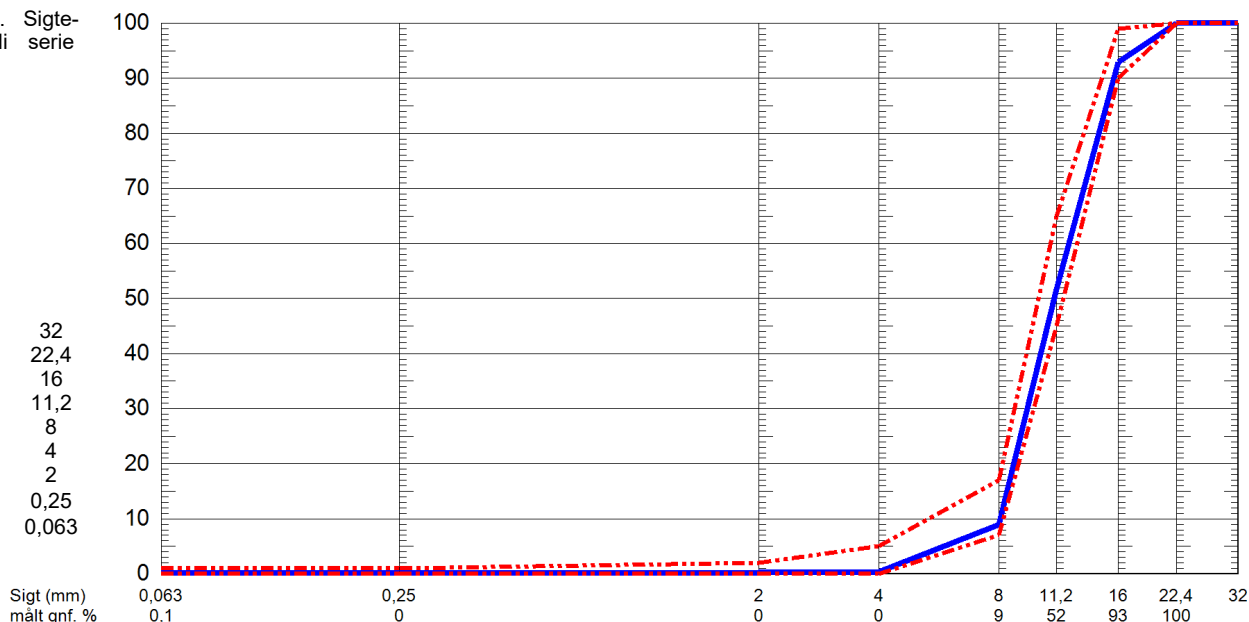

Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 11-05-21

Kate Rolsted, Laborant

Elektronisk signatur