

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| Leverandør | Varedeklaration 1007813-1322-1 | Dato for prøveudtagning 01-11-21 | Prøve start 01-11-21 |
| | Produkt 2/8 mm Perlesten KL.M | Modtaget den 01-11-21 | Prøve slut 08-11-21 |
| Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre | Produktbetegnelse Jiggede Søsten | Reference nr | ID nr ASG |
| | Objekt | Prøve udtaget | Mærkning 20 dages kontrol |
| | | Udtaget af | |

| Egenskab / prøvningsmetode | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling | | | |
| EN933-1 Tørsigtning | | | |
| DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%) | | | |
| Prøvningsmetode Quantab | | | |
| Kloridindhold | 0,005 | | 0,020 |
| Ækvivalent alkaliindh.*0,87 (%) | 0,004 | | 0,020 |
| DS/EN 933-4 Formindex (%) | 6 | | 20,0 |
| Analyseret fraktion: 4/8 | | | |
| DS 405.4 Lette korn (%) | | | |
| < 2400 (g) | 2,7 | | 5 |
| < 2200 (g) | 0,9 | | |


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

| | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----------------|-----|
| D60 | 6,049 | D50 | 5,520 | D60/D10 (U-tal) | 1,6 |
| D10 | 3,793 | D15 | 4,2 | | |

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

| | | | |
|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 100 | 100 | 16 |
| 100 | 100 | 100 | 11,2 |
| 90 | 100 | 95 | 8 |
| 33 | 73 | 52 | 5,6 |
| 7 | 17 | 11 | 4 |
| 0 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0,25 |
| 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,063 |

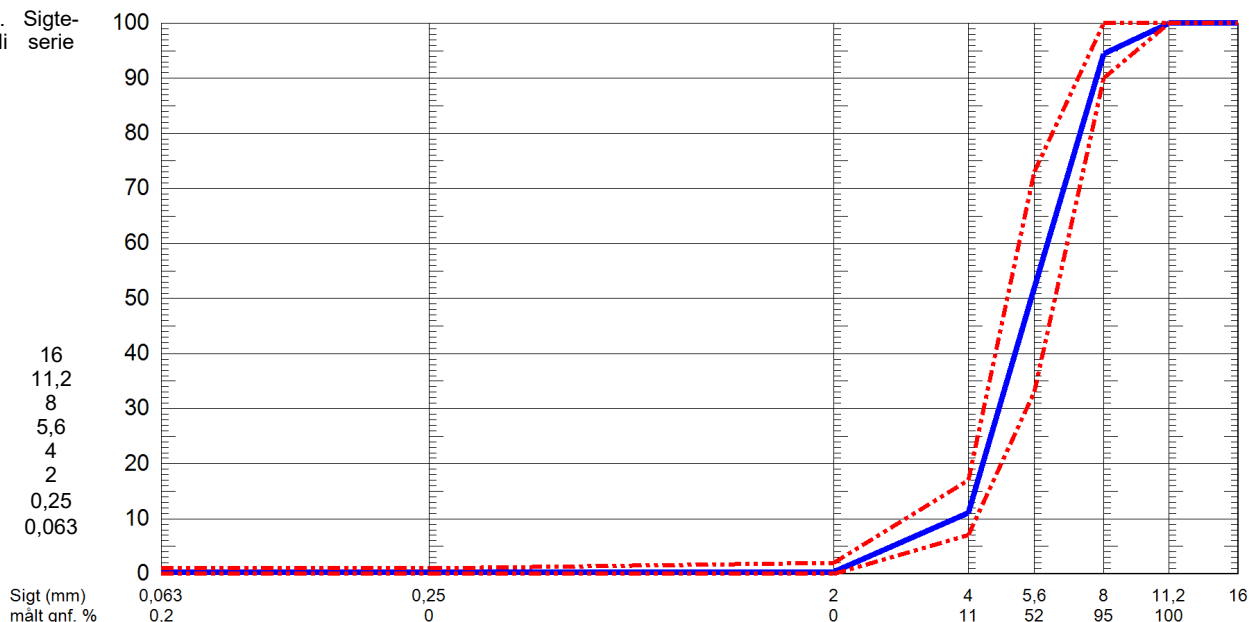

Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 09-11-21

Kate Rolsted, Laborant

Elektronisk signatur