

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007803-1121-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>14-08-2024</b>	Prøve start
	Produkt <b>Sten 16/32 mm sønødder kl.A</b>	Modtaget den <b>15-08-2024</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Vesterhavsrå Esbjerg Orionvej 7 6700 Esbjerg Tlf. 75134433</b>	Produktbetegnelse <b>Vasket og jigget Nordsummateriale.</b>	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af <b>Johan</b>	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode Quantab			
Kloridindhold	0,004		0,008
Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%)	0,003		0,007
Korndensitet - VOT (Mg/m³)	2,64	2,61	2,69
Absorbert vand (%)	0,7	0,7	1,1
DS/EN 933-4 Formindex (%)	9		20,0
Analysert fraktion:			
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	0,3		1
Alkali Richtlinie [EA]	1,40		3,00


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi Max-værdi Målt værdi Sigte-serie

100	100	100	45
95	100	100	31,5
45	75	54	22,4
0	10	1	16
0	1	0	8

Sigte (mm)  
målt gnf. %

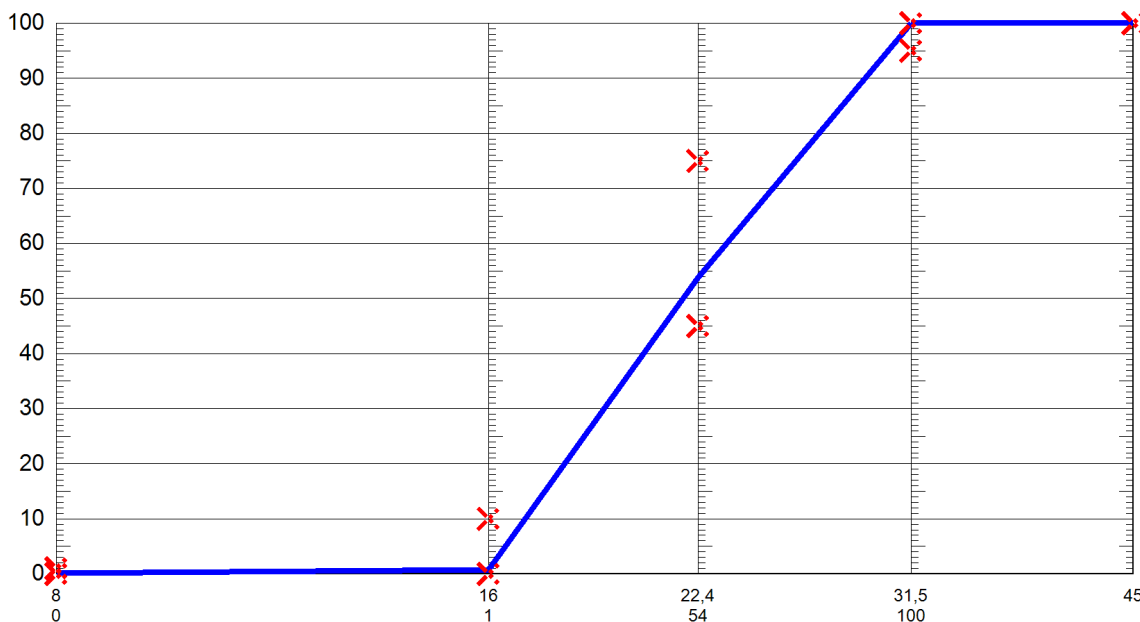

Bemærkning

Sted og dato

**Esbjerg 21-08-2024**



**Mikkel Svendsen, Laborant**

Elektronisk signatur