

Stenmateriale

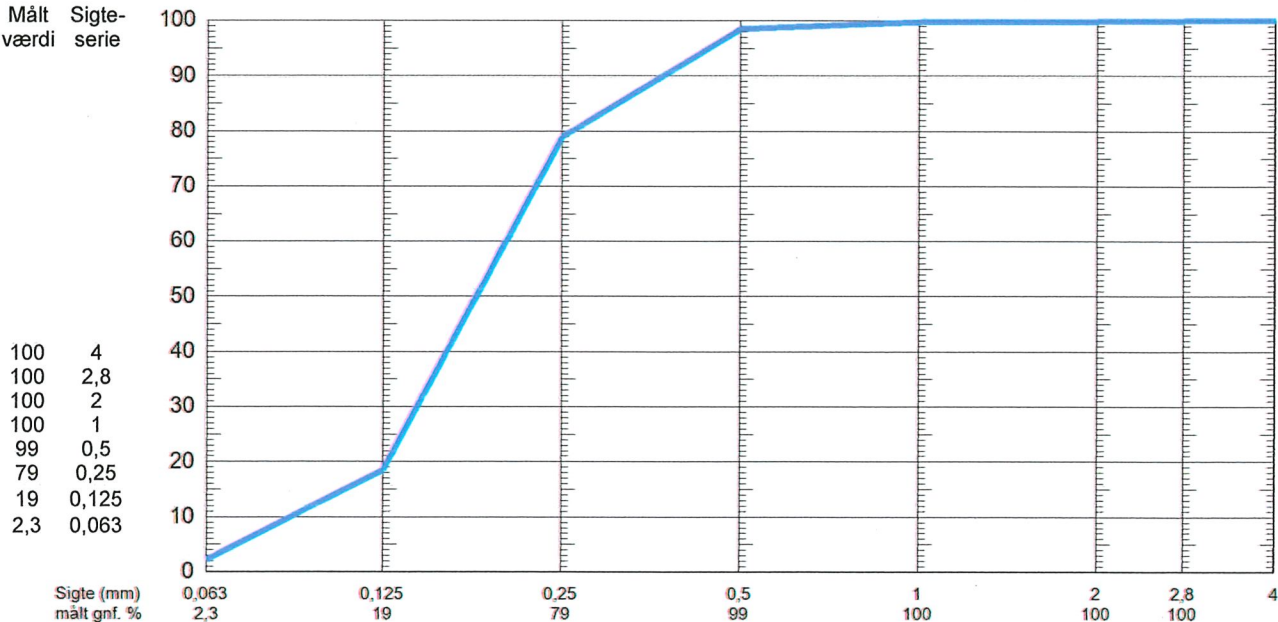
Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007910-1115-1	Dato for prøveudtagning 07-01-2025	Prøve start
	Produkt agrosand	Modtaget den 14-01-2025	Prøve slut
Produktionssted Siem Grusgrav Siem Skovvej 18 9575 Terndrup	Produktbetegnelse	Reference ID	
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af Siem	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			


Kornstørrelsesfordeling
gnf.%

D60	0,211	D50	0,190	D60/D10 (U-tal)	2,3
D10	0,092				

 Min- værdi
Max- værdi
Målt værdi
Sigte- serie


Bemærkning

Sted og dato

Århus 22-01-2025

Hanne Boye-Nielsen, Laborant

Elektronisk signatur