

Stenmaterial	Side 1 af 1
---------------------	-------------

Leverandør	Varedeklaration 1009345-1112-1	Dato for prøveudtagning 11-01-2022	Prøve start
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 13-01-2022	Prøve slut
Produktionssted Vestbirk Stenleje Ryvej 59A 8752 Østbirk	Produktbetegnelse Sorteret og vasket bakkemateriale	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning Kabelsand
		Udtaget af Vestbirk	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Tørsigtning TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W)	0,71		
---	------	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,491	D50	0,424	D60/D10 (U-tal)	2,9
D10	0,170				


Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	16
100	100	11,2
100	100	8
100	100	5,6
100	100	4
98	2	
85	1	
61	0,5	
24	0,25	
2	0,125	
9,0	0,2	0,063

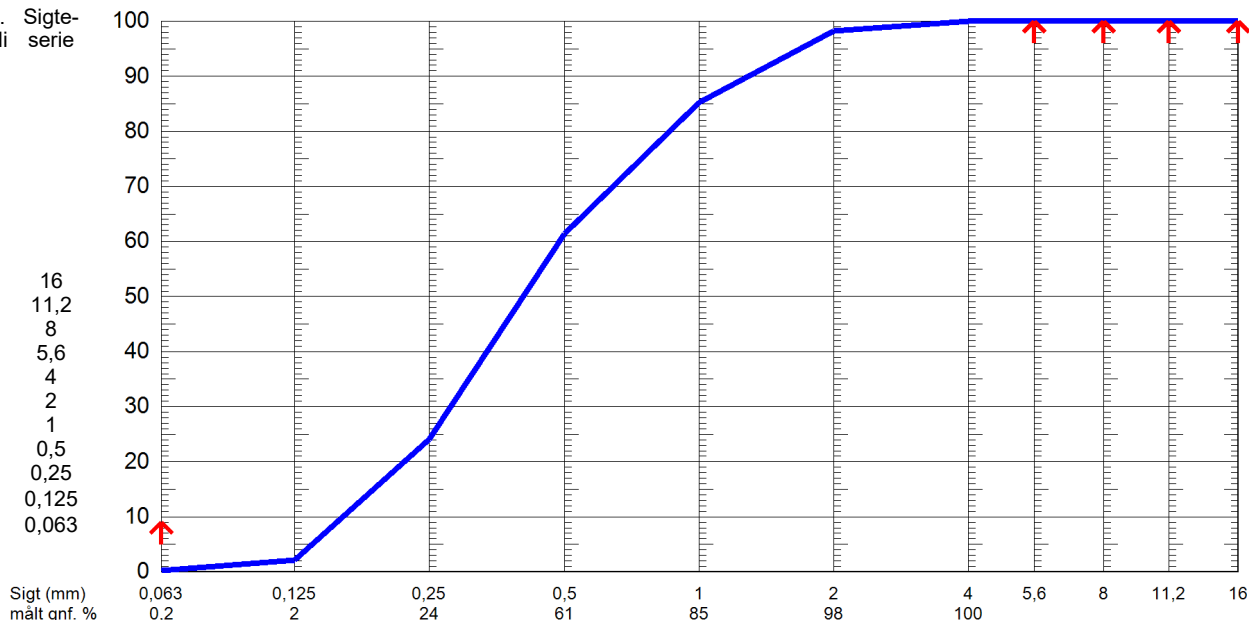

Bemærkning

Sted og dato

Århus 14-01-2022

Hanne Boye-Nielsen, Laborant

Elektronisk signatur