

Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1009488-1120-1	Dato for prøveudtagning 18-04-2023	Prøve start
Produktionssted Århus Sten og Grus Oliehavnsvej 28 800 Århus C	Produkt 0/8mm Stigrus m. Perlesten	Modtaget den 25-04-2023	Prøve slut
	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning Med slotsgrus krav
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af Århus	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
---	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling
gnf.%

 D60 1,757 D50 1,286 D60/D10 (U-tal) 17,2
 D10 0,102

Min-værdi Max-værdi Målt værdi Sigte-serie

100	100	100	16
97	100	98	8
72	82	88	4
52	64	65	2
40	47	44	1
28	34	30	0,5
18	23	20	0,25
12	15	12	0,125
8,0	12,0	6,7	0,063

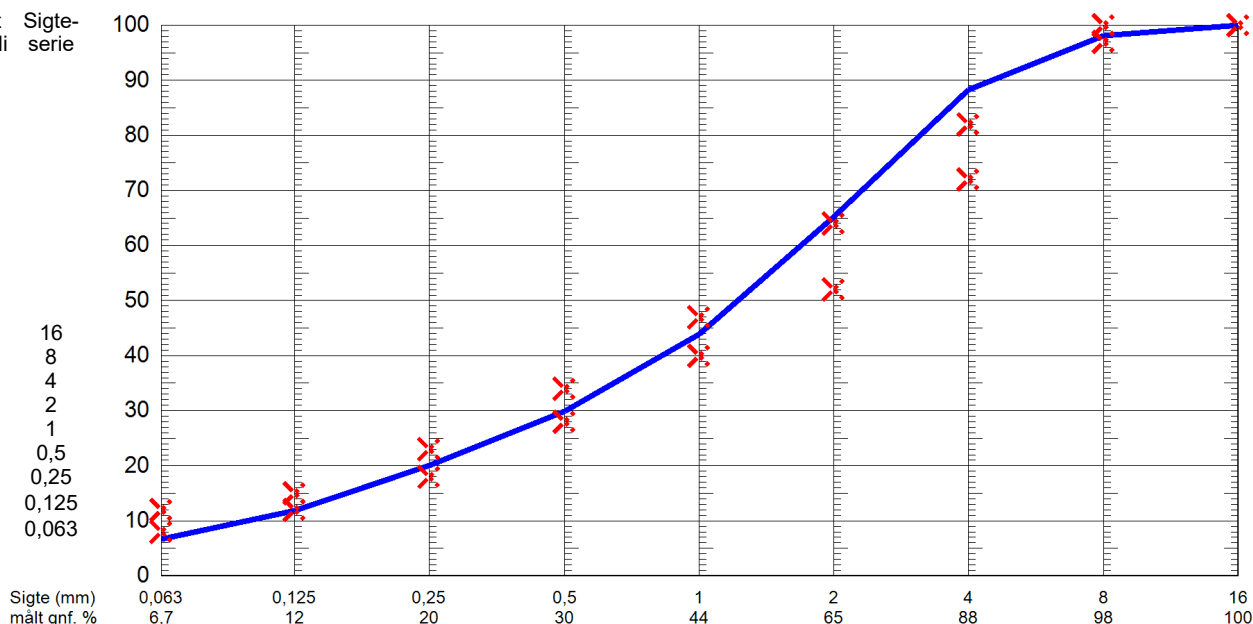

Bemærkning

Sted og dato
Århus 12-12-2023

Hanne Boye-Nielsen

Hanne Boye-Nielsen, Laborant
Elektronisk signatur