

Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1009488-1120-1	Dato for prøveudtagning 03-04-2025	Prøve start
	Produkt 0/8mm Stigrus m. Perlesten	Modtaget den 03-04-2025	Prøve slut
Produktionssted Århus Sten og Grus Oliehavnsvej 28 800 Århus C	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af Århus	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,0		


Kornstørrelsesfordeling

gnf. %

D60 1,890 D50 1,419 D60/D10 (U-tal) 21,4
D10 0,088

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
97	100	97	8
72	82	86	4
52	64	62	2
40	47	41	1
28	34	28	0,5
18	23	19	0,25
12	15	12	0,125
8,0	12,0	8,3	0,063

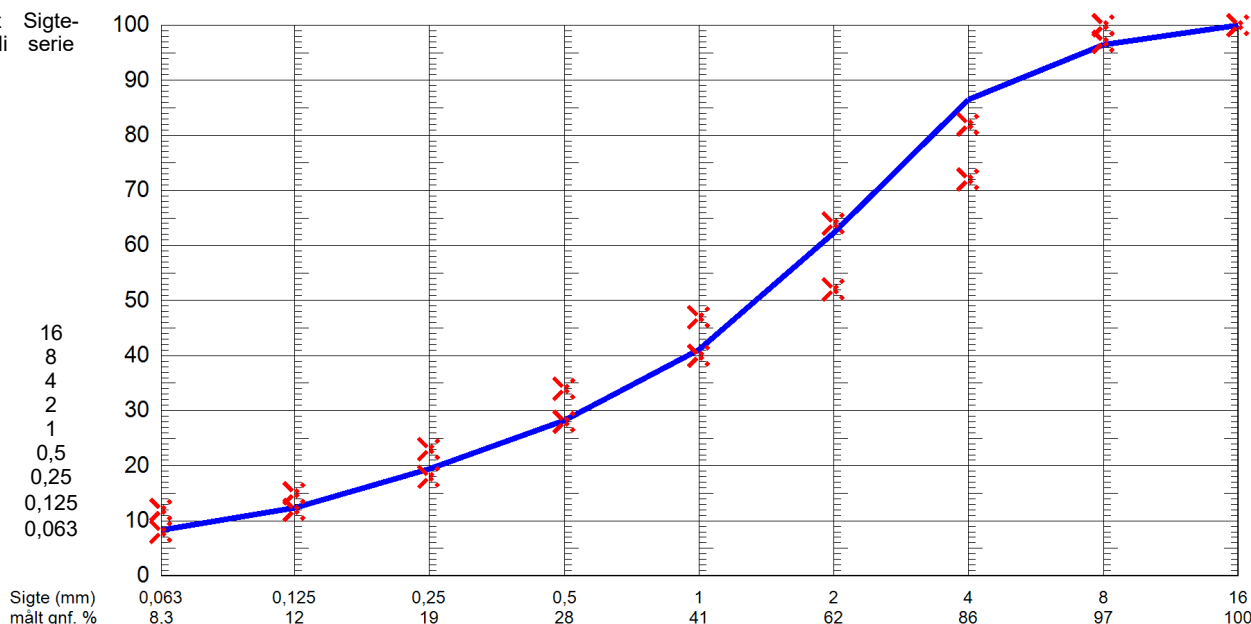

Bemærkning

Sted og dato

Århus 15-05-2025

Hanne Boye-Nielsen, Laborant

Elektronisk signatur