

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007778-1322-3	Dato for prøveudtagning 13-08-2025	Prøve start 13-08-2025
	Produkt 8/16 mm ærtesten, kl. M	Modtaget den 13-08-2025	Prøve slut 14-08-2025
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Jiggede søsten	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 5 dgs kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning

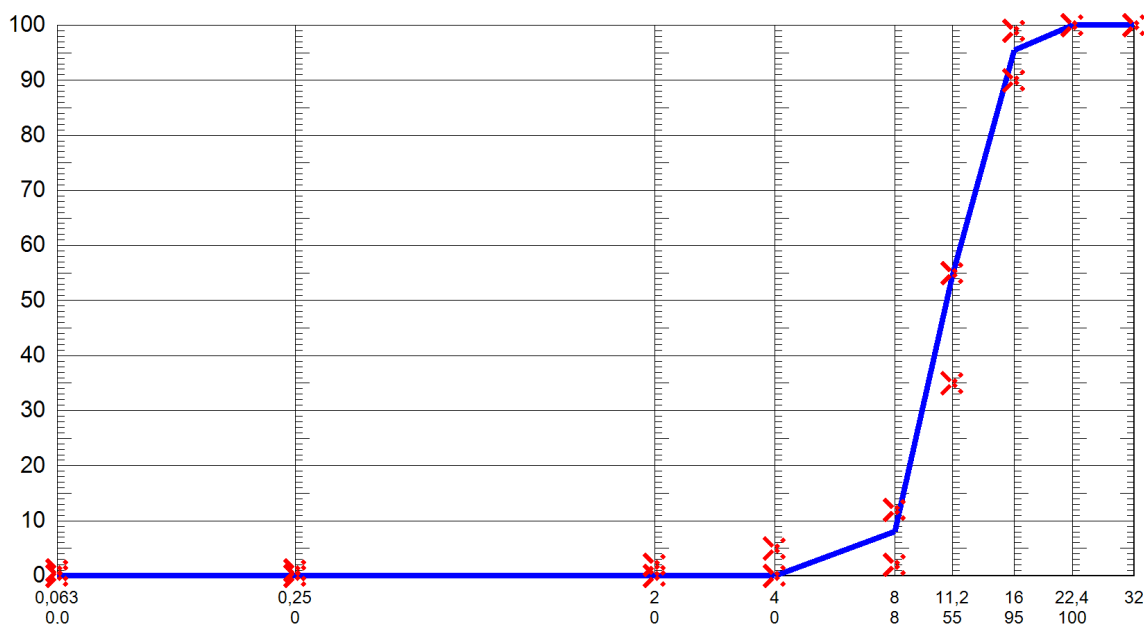
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	11,839	D50	10,886	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	8,133	D15	8,5		

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	32
100	100	100	22,4
90	99	95	16
35	55	55	11,2
2	12	8	8
0	5	0	4
0	2	0	2
0	1	0	0,25
0,0	1,0	0,0	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 03-09-2025
Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur