

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000013-1322-4	Dato for prøveudtagning 07-01-2026	Prøve start 07-01-2026
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 07-01-2026	Prøve slut
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W) [EA]	0,779		

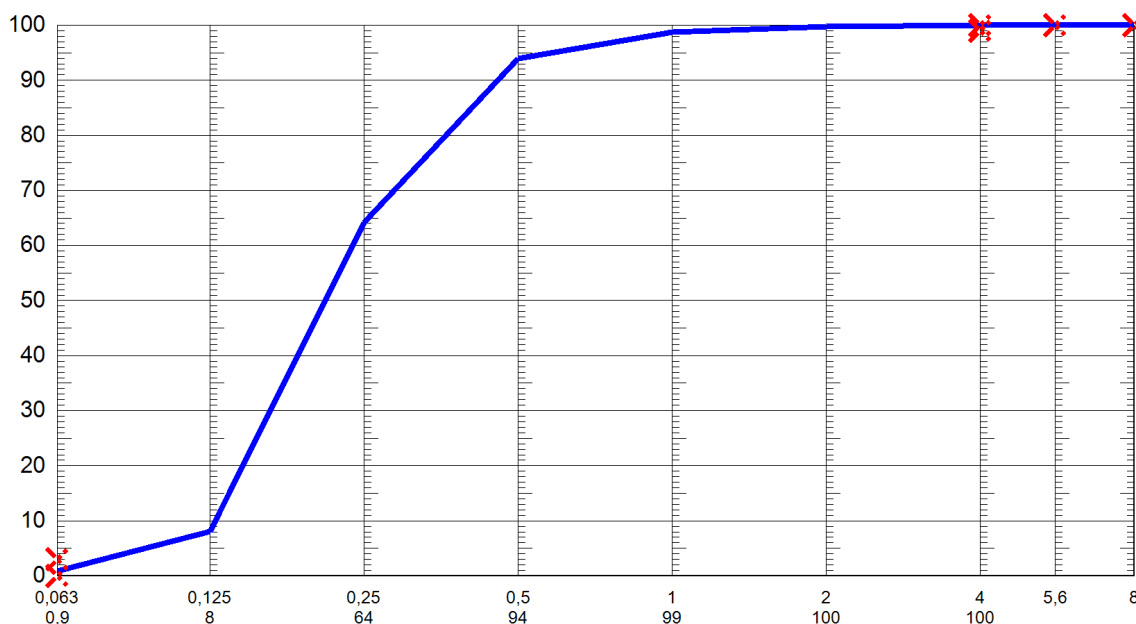
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 0,241 D50 0,218 D60/D10 (U-tal) 1,9
D10 0,129

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
		100	2
		99	1
		94	0,5
		64	0,25
		8	0,125
0,0	3,0	0,9	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 16-01-2026
Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur