

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Leverandør	Varedeklaration 1007930-1245-1	Dato for prøveudtagning 17-12-2020	Prøve start
	Produkt 0/8mm Bundsikringsgrus kv. II	Modtaget den 18-12-2020	Prøve slut
Produktionssted Koledhus Grusgrav Koledhusvej 5853 Ørbæk	Produktbetegnelse tørharpet bakkemateriale	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af Kim	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	9,3		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	2,16		3,0


Kornstørrelsesfordeling


gnf.%

D60	0,991	D50	0,786	D60/D10 (U-tal)	6,2
D10	0,160				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

85	100	100	16
85	100	100	8
		92	4
		78	2
		60	1
		36	0,5
		16	0,25
		8	0,125
0,0	9,0	5,0	0,063

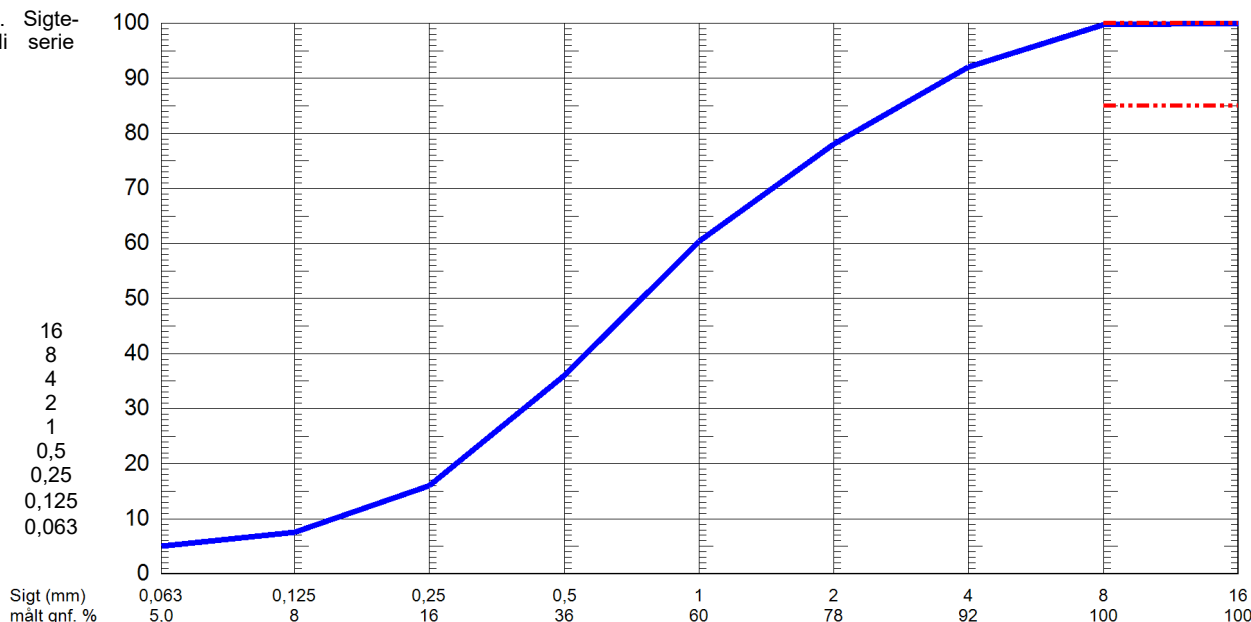

Bemærkning	Sted og dato Odense 06-01-2021
	
	Mikkel Svendsen, Laborant Elektronisk signatur