

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007930-1237-1	Dato for prøveudtagning 10-12-2020	Prøve start
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produkt 0/8mm Bundsikringsgrus kv. II	Modtaget den 11-12-2020	Prøve slut
	Produktbetegnelse tørharpet bakkemateriale	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af Ken	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	8,0		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	2,60	0,0	3,0

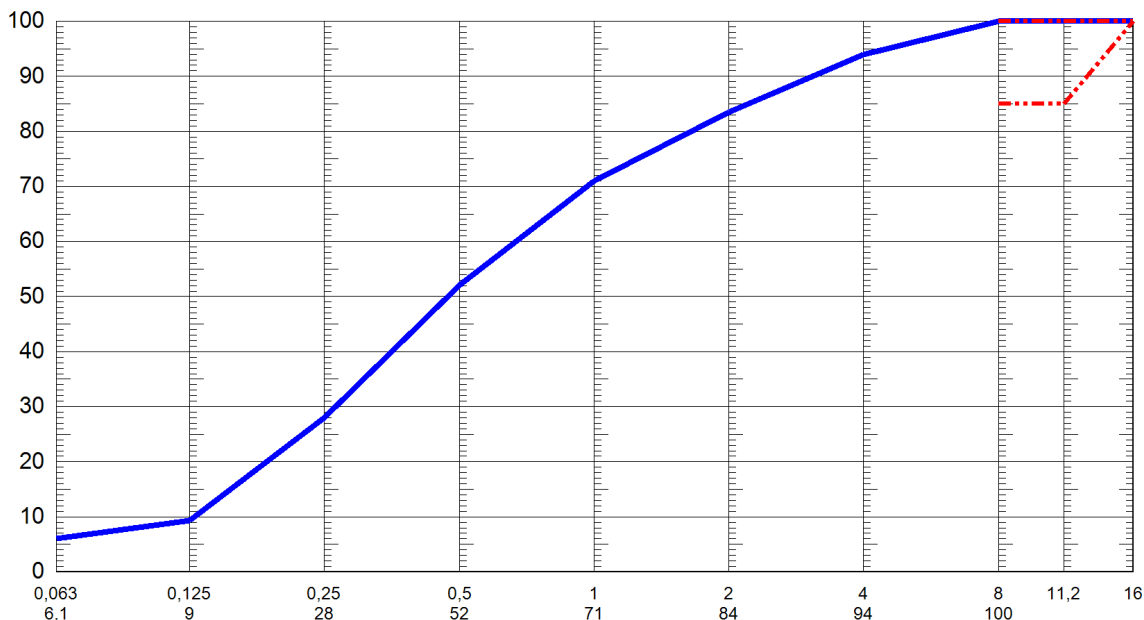
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,708	D50	0,478	D60/D10 (U-tal)	5,4
D10	0,130				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
85	100	100	11,2
85	100	100	8
		94	4
		84	2
		71	1
		52	0,5
		28	0,25
		9	0,125
0,0	9,0	6,1	0,063

 Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Odense 06-01-2021

Mikkel Svendsen, Laborant

Elektronisk signatur