

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| Leverandør | Varedeklaration 1007926-1322-1 | Dato for prøveudtagning 01-11-21 | Prøve start 01-11-21 |
| | Produkt 0/20mm Bundsikringsgrus | Modtaget den 01-11-21 | Prøve slut 08-11-21 |
| Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre | Produktbetegnelse Bundsikringsgrus Kval.2 | Reference nr | ID nr ASG |
| | Objekt | Prøve udtaget | Mærkning 20 dages kontrol |
| | | Udtaget af | |

| Egenskab / prøvningsmetode | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|--|-------|-----------|-----------|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning DS/EN 933-9 Metylenblå (MB) (g/kg) | 1,28 | | 3,0 |


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

| | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----------------|-----|
| D60 | 0,242 | D50 | 0,215 | D60/D10 (U-tal) | 2,9 |
| D10 | 0,083 | | | | |

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

| | | | |
|-----|-----|-----|-------|
| 0 | 100 | 100 | 22,4 |
| 0 | 100 | 100 | 16 |
| 0 | 100 | 100 | 11,2 |
| 0 | 100 | 100 | 8 |
| 0 | 100 | 99 | 5,6 |
| 0 | 100 | 98 | 4 |
| 0 | 100 | 96 | 2 |
| 0 | 100 | 93 | 1 |
| 0 | 100 | 85 | 0,5 |
| 0 | 100 | 63 | 0,25 |
| 0 | 100 | 17 | 0,125 |
| 0,0 | 9,0 | 6,9 | 0,063 |

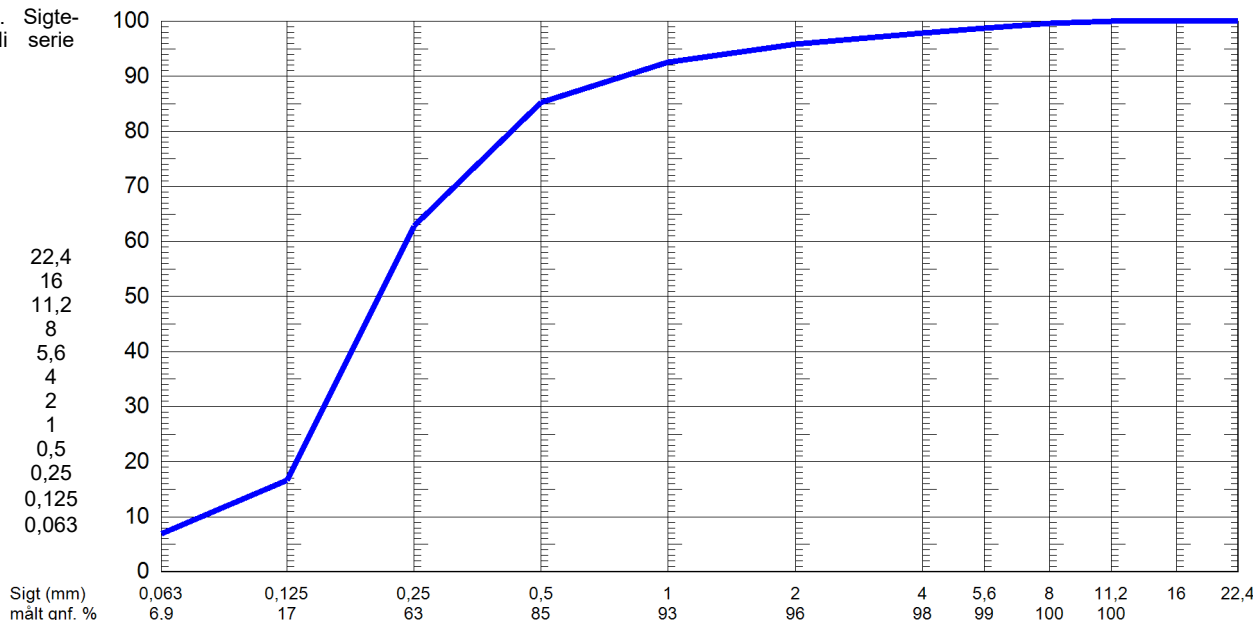

Bemærkning

 Sted og dato
Avedøre 08-11-21

Ulla Hansen, Laborant
 Elektronisk signatur