

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007917-1322-6	Dato for prøveudtagning 07-08-2025	Prøve start 07-08-2025
	Produkt 0/4 mm betonsand, kl. E	Modtaget den 07-08-2025	Prøve slut
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference ASG	Mærkning 60d kontrol
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning	Lysere		Lysere
DS/EN 1744-1 Humisindhold			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode Quantab			
Kloridindhold	0,015		0,020
Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%)	0,013		0,020
DS/EN 1097-6 Densitet og absorption			
Korndensitet - VOT (Mg/m³)	2,62	2,59	2,67
Korndensitet - Tør (Mg/m³)	2,62		
Korndensitet - Tilsyneladende (Mg/m³)	2,63		
Absorbert vand (%)	0,1	0,1	0,4
TK-84	0,10		0,20


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 0,478 D50 0,411 D60/D10 (U-tal) 2,9
D10 0,162

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

99	100	100	5,6
99	100	100	4
90	100	98	2,8
89	99	96	2
72	92	84	1
55	75	63	0,5
15	27	26	0,25
0	5	3	0,125
0,0	3,0	0,8	0,063

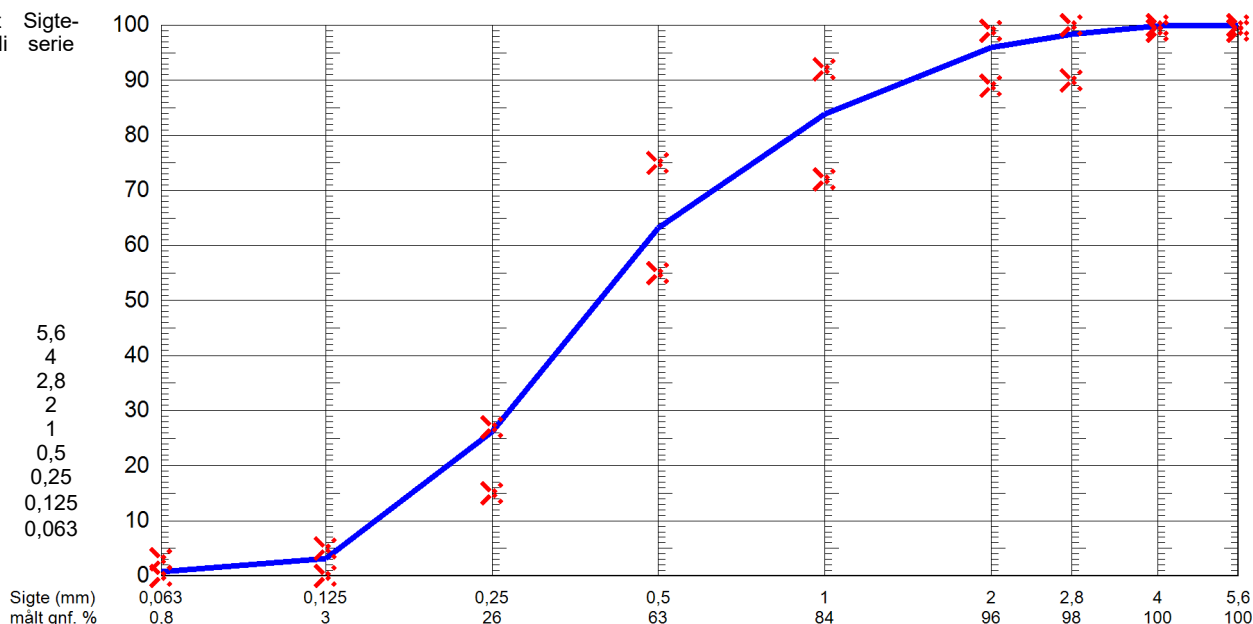

Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 28-08-2025
Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur