

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007846-1245-1	Dato for prøveudtagning 24-08-2023	Prøve start
	Produkt filtergrus	Modtaget den 25-08-2023	Prøve slut
Produktionssted Koledhus Grusgrav Koledhusvej 5853 Ørbæk	Produktbetegnelse sorteret, vasket og blandet bakkemateria	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af Kim	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,4		

Kornstørrelsesfordeling gnf. %

D60	1,904	D50	1,461	D60/D10 (U-tal)	5,6
D10	0,338				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

	100	63
	100	31,5
85	100	16
85	99	8
70	98	4
50	90	2
30	75	1
	18	0,5
5	23	0,25
0	10	0,125
0,0	3,0	0,063

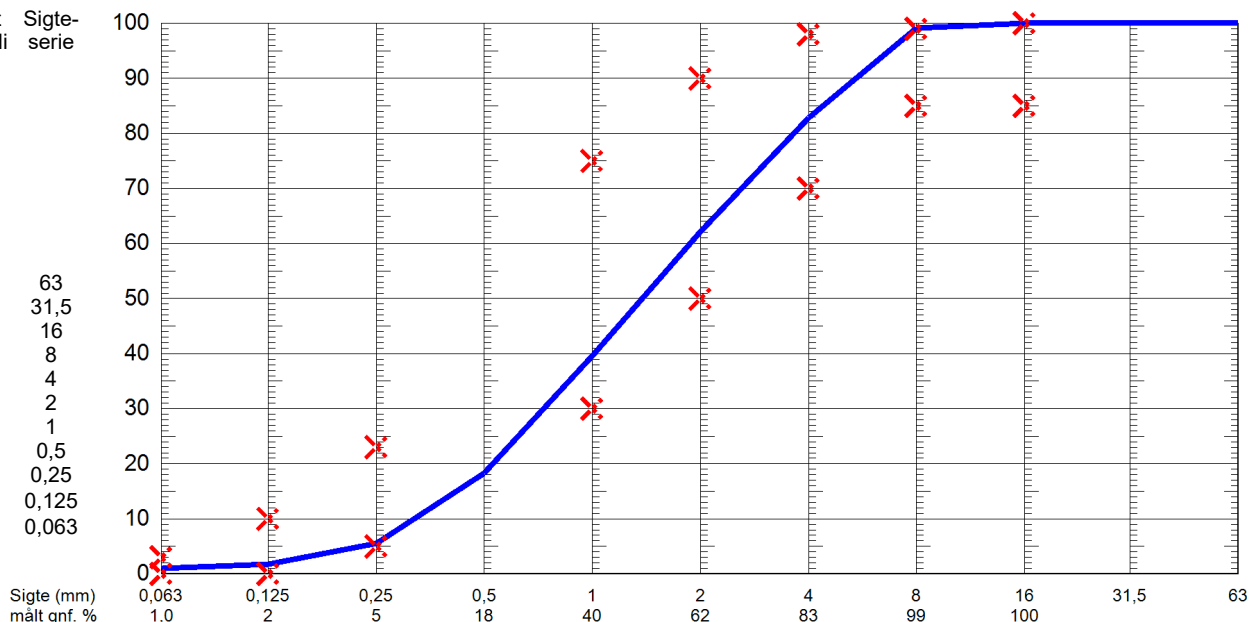

Bemærkning	Sted og dato Odense 29-08-2023
	 Mikkel Svendsen, Laborant Elektronisk signatur