

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007926-1360-1	Dato for prøveudtagning 15-12-2025	Prøve start 16-12-2025
	Produkt 0/20mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 16-12-2025	Prøve slut 18-12-2025
Produktionssted Glim Grusgrav Hovedvejen 4D 4000 Roskilde	Produktbetegnelse	Reference	ID Glim
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,2		

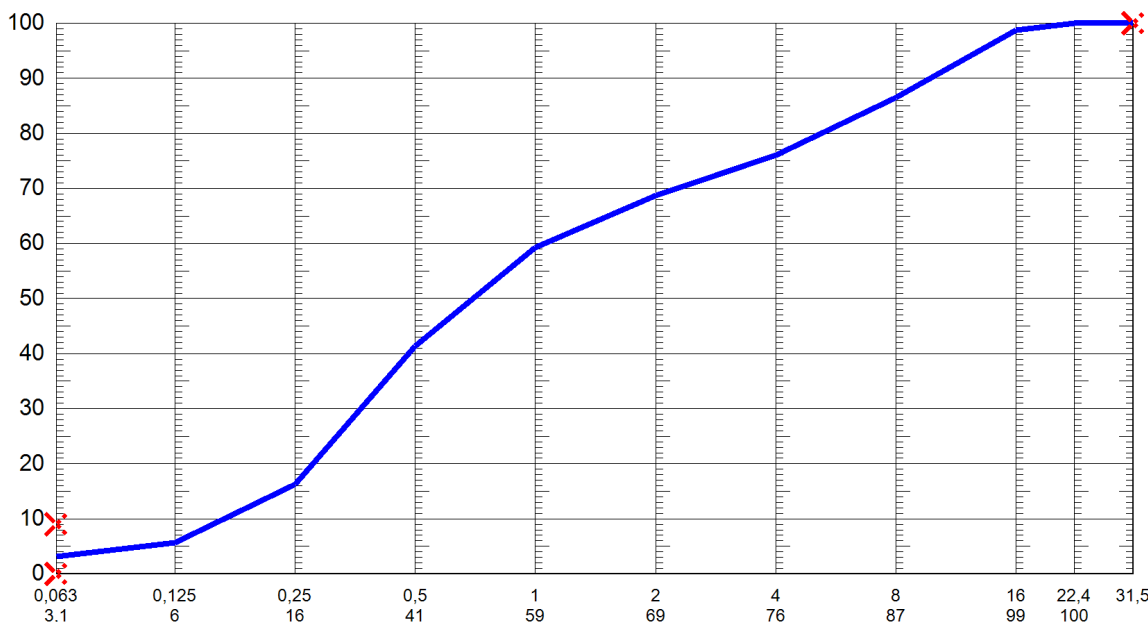
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,072	D50	0,740	D60/D10 (U-tal)	6,1
D10	0,176				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	31,5
		100	22,4
		99	16
		87	8
		76	4
		69	2
		59	1
		41	0,5
		16	0,25
		6	0,125
0,0	9,0	3,1	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 18-12-2025
Cecilie Demring Egegaard, Laborant

Elektronisk signatur