RAPPORT

Prøve nr **5241089**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration	Dato for prøveudtagning	Prøve start
	1000013 - 1323-3	**03-07-2024**	**07-07-2024**
	Produkt	Modtaget den	Prøve slut
	Kabelsand	**07-07-2024**	**07-07-2024**
		Reference / ID	
Produktionssted	Produktbetegnelse	**KSG**	
Køge Sten og grus	**Kabelsand**	Registreret af	Mærkning
Nordhavnsvej 22			**Mdr. prøve**
4600 Køge	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvemetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,422	D50	0,367	D60/D10 (U-tal)	2,7
D10	0,156				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
100	100	100	8
100	100	99	5,6
99	100	98	4
		97	2
		93	1
		74	0,5
		29	0,25
		4	0,125
0,0	3,0	0,1	0,063

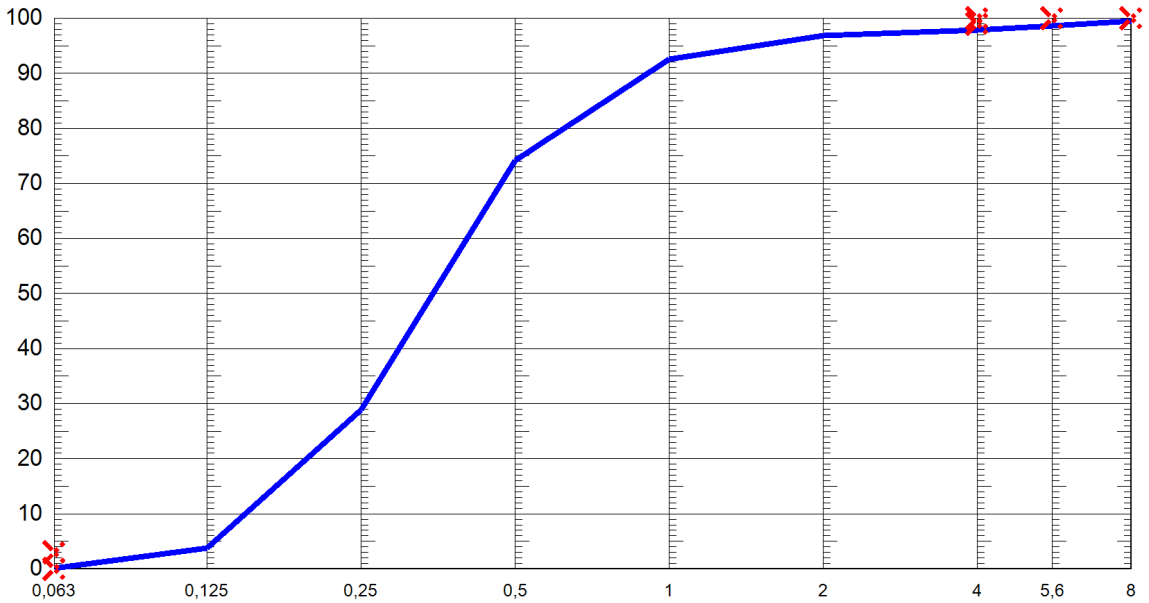

Sigte (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8
målt gnf. %	0,1	4	29	74	93	97	98	99	100

Bemærkning

Termisk resistivitet: 0,590 Km/W

Sted og dato

Avedøre 18-07-2024

ANN Adsbøl, Laborant

Elektronisk signatur

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr **36780500**

Fax nr

Org.nr

MVA nr

Email **ulh@ncc.dk**

Internetadresse **www.tilslag.dk**