

Stenmaterial Side 1 af 2

Leverandør	Varedeklaration 1007924-1110-1	Dato for prøveudtagning 24-03-2023	Prøve start
Produktionssted St.Endelt Grusgrav Østkystvejen 70 9300 Sæby	Produkt 0/4mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 24-03-2023	Prøve slut
	Produktbetegnelse tørharpet bakkemateriale	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af St.Endelt	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Tørsigtning			
---	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling


D60	0,318	D50	0,250	D60/D10 (U-tal)	2,5
D10	0,126				

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

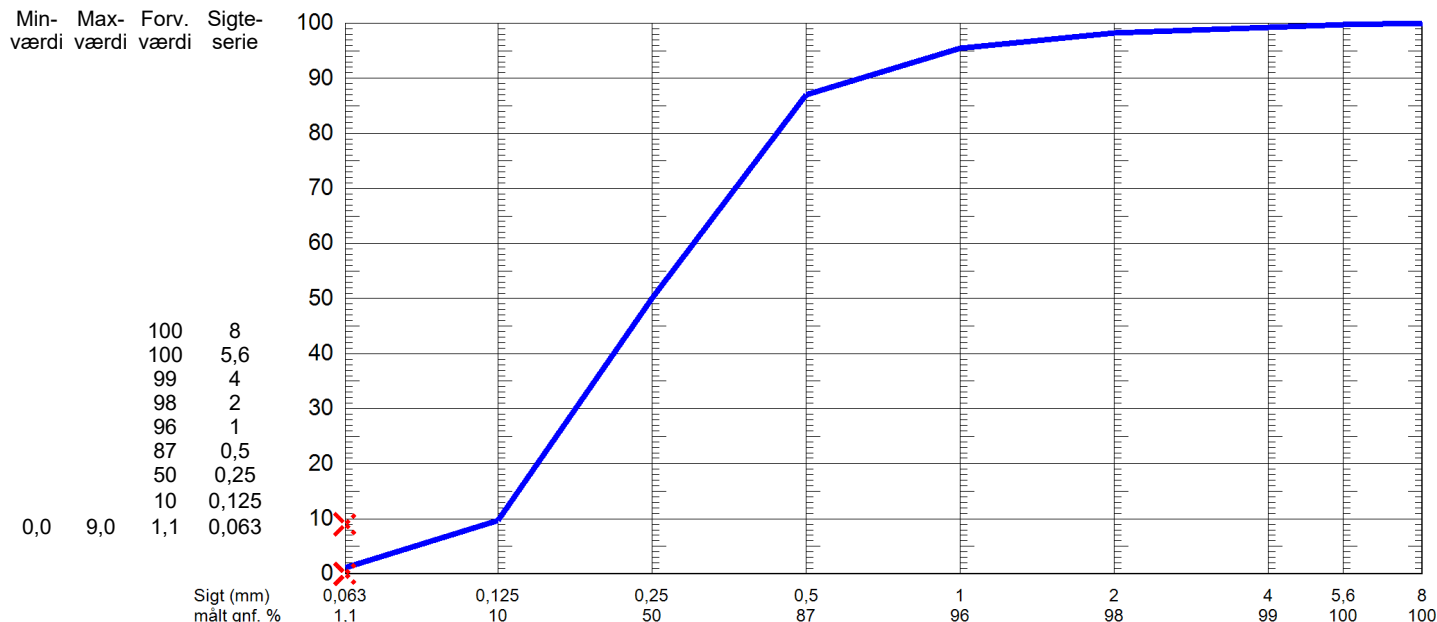

Bemærkning
Iflg. Vejreglerne, AAB "Bundsikring af sand og grus Kvalitet II"
Bestemmes Methylenblåt kun på materialer med mere end 3% Filler
(mindre en 0,063 mm)

Sted og dato
Århus 29-03-2023



Hanne Boye-Nielsen, Laborant
 Elektronisk signatur

Stenmaterial

Side 2 af 2

Kunde	Dato for prøveudtagning 24-03-2023	Prøve start
	Modtaget den 24-03-2023	Prøve slut
Produkt 0/4mm Bundsikringsgrus kv.II	Reference nr	ID nr
Leverandør	Prøve udtaget	
Entreprenør	Udtaget af St.Endelt	
Objekt	Mærkning	

Bemærkning

Iflg. Vejreglerne, AAB "Bundsikring af sand og grus Kvalitet II" Bestemmes Methylenblåt kun på materialer med mere end 3% Filler (mindre en 0,063 mm)

Sted og dato

Århus 29-03-2023

Hanne Boye-Nielsen, Laborant

Elektronisk signatur

*Denna rapport måste återges i sin helhet. Provresultatet avser levererat prov.
Mätosäkerhetslista, metodavstegslista och metodlista har överlämnats vid
kontraktsgenombgång. (E) = Enkelprov (EA) = Ej ackrediterad metod*