

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007741-1353-5	Dato for prøveudtagning 16-06-2025	Prøve start 17-06-2025
	Produkt 0/32mm Stabiltgrus kv. II	Modtaget den 17-06-2025	Prøve slut 18-06-2025
Produktionssted Løng Stenindustri Kalundborgvej 94 4180 Sorø	Produktbetegnelse	Reference	ID Løng
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,2		
--	-----	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	6,875	D50	3,434	D60/D10 (U-tal)	39,8
D10	0,173				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	45
75	99	99	31,5
		86	22,4
50	90	77	16
30	75	63	8
15	60	52	4
		44	2
2	35	37	1
		25	0,5
		13	0,25
		8	0,125
2,0	9,0	5,8	0,063

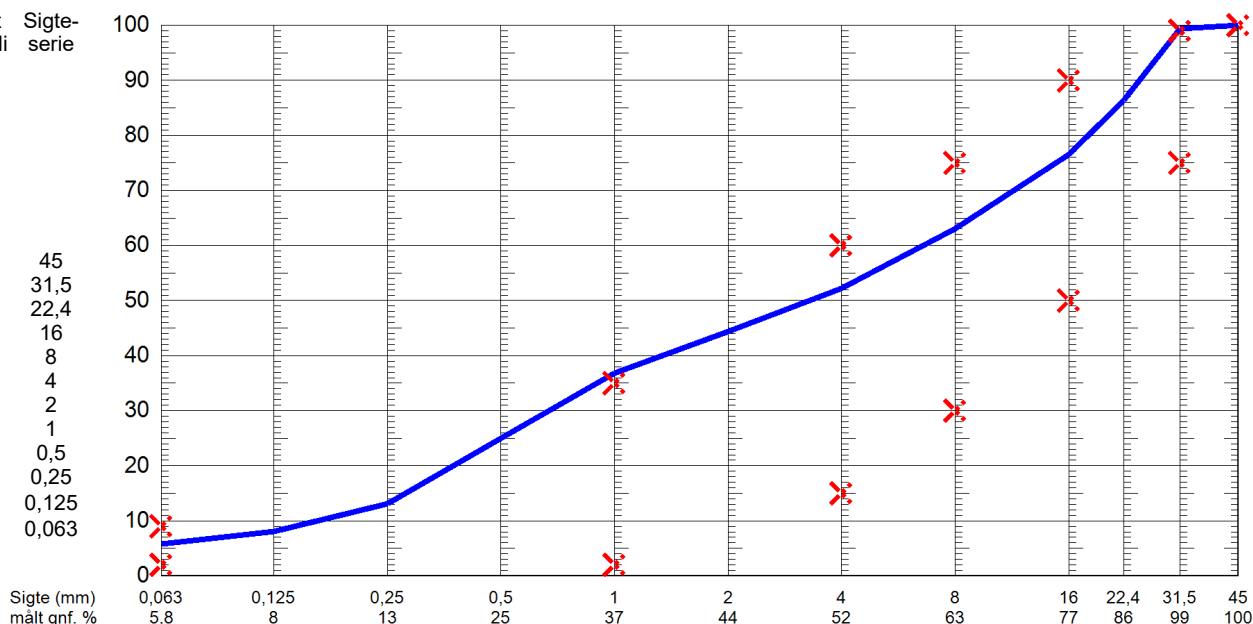

Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 18-06-2025
Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur