

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007741-1353-6	Dato for prøveudtagning 17-11-2025	Prøve start 18-11-2025
	Produkt 0/32mm Stabiltgrus kv. II	Modtaget den 18-11-2025	Prøve slut 25-11-2025
Produktionssted Løng Stenindustri Kalundborgvej 94 4180 Sorø	Produktbetegnelse	Reference	ID Løng
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,8		

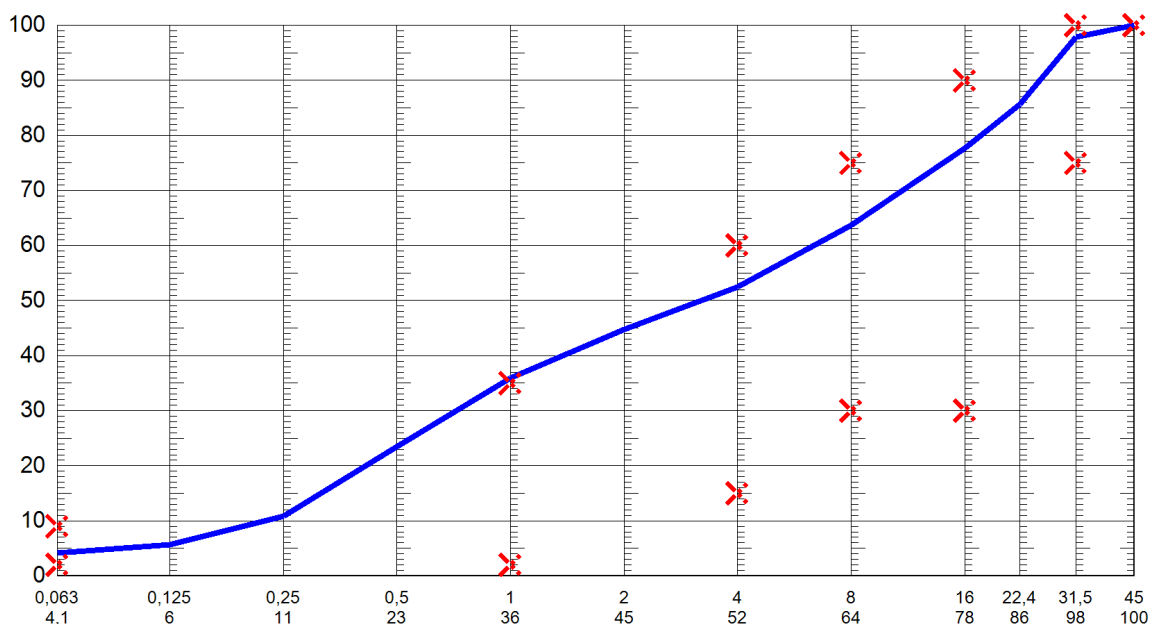
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 6,695 D50 3,360 D60/D10 (U-tal) 29,1
D10 0,230

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	45
75	100	98	31,5
		86	22,4
30	90	78	16
30	75	64	8
15	60	52	4
		45	2
2	35	36	1
		23	0,5
		11	0,25
		6	0,125
2,0	9,0	4,1	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 25-11-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur