

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S	Varedeklaration 1007926-1354-1	Dato for prøveudtagning 17-12-2024	Prøve start 17-12-2024
	Produkt 0/20mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 17-12-2024	Prøve slut
Produktionssted Munke Bjergby Grusgrav Munke Bjergbyvej 42A 4190 Munke Bjergby	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af	

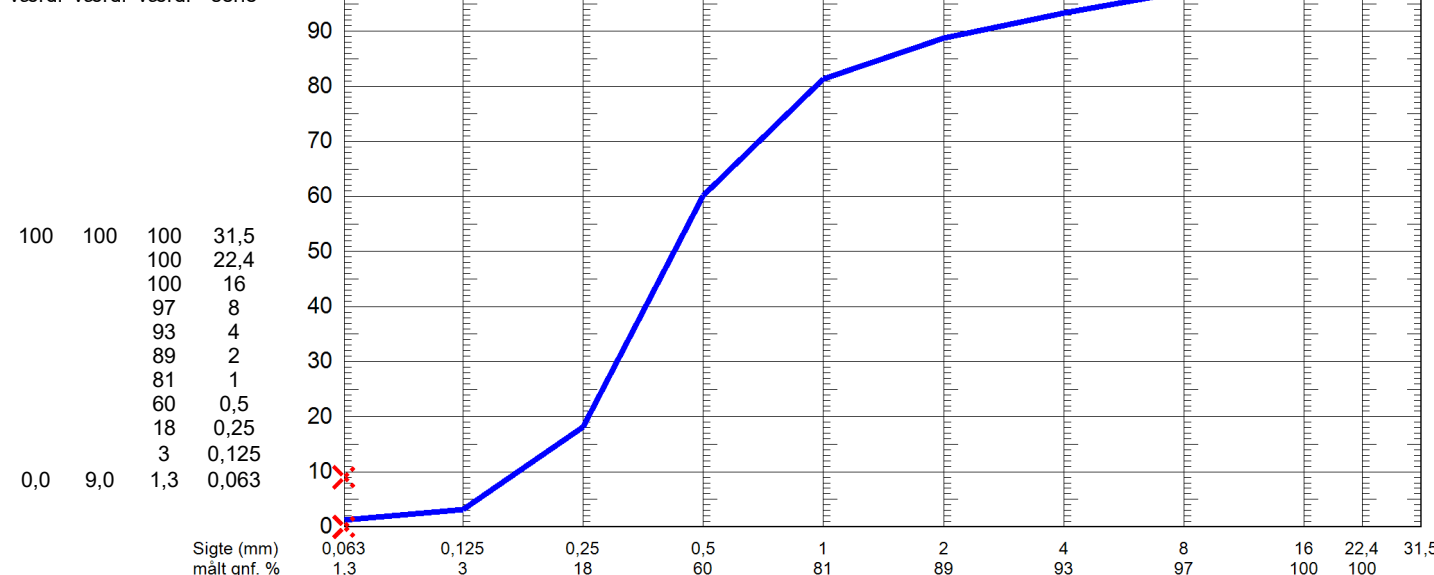
Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,2		
--	-----	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,499	D50	0,440	D60/D10 (U-tal)	2,7
D10	0,183				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Iht. AAB (dec. 2023) er der ingen krav til MB for Stabilitgrus og Bundsikringsgrus kv.I og kv.II, hvis finstof < 5%.

Sted og dato

Vor Frue 18-12-2024



ANN Adsbøl, Laborant

Elektronisk signatur