

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1010896-1354-2	Dato for prøveudtagning 08-09-2025	Prøve start 09-09-2025
	Produkt 0/40 mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 09-09-2025	Prøve slut 10-09-2025
Produktionssted Munke Bjergby Grusgrav Munke Bjergbyvej 42A 4190 Munke Bjergby	Produktbetegnelse	Reference	ID Munke Bjergby
	Objekt	Registreret af	Mærkning 5 dgs + Vibr. Indstempel
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	4,4		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m³)	2,00		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	9,6		

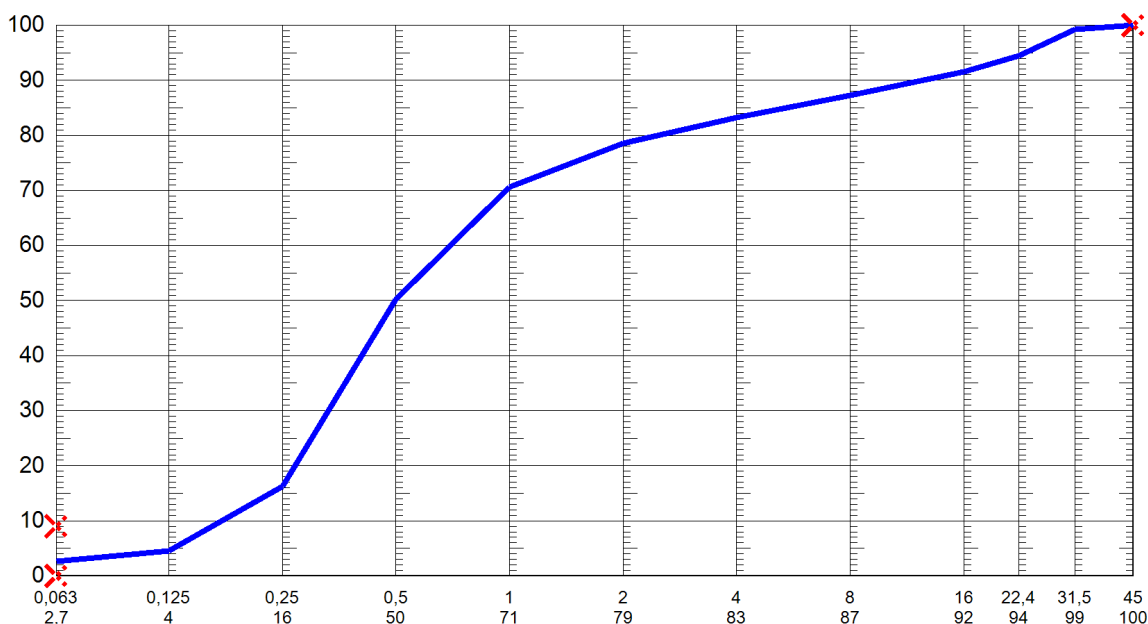
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,741	D50	0,499	D60/D10 (U-tal)	4,0
D10	0,184				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	45
		99	31,5
		94	22,4
		92	16
		87	8
		83	4
		79	2
		71	1
		50	0,5
		16	0,25
		4	0,125
0,0	9,0	2,7	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 18-09-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur