

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1010896-1354-2	Dato for prøveudtagning 15-04-2025	Prøve start 15-04-2025
	Produkt 0/40 mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 15-04-2025	Prøve slut 16-04-2025
Produktionssted Munke Bjergby Grusgrav Munke Bjergbyvej 42A 4190 Munke Bjergby	Produktbetegnelse	Reference	ID Munke Bjergby
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,8		

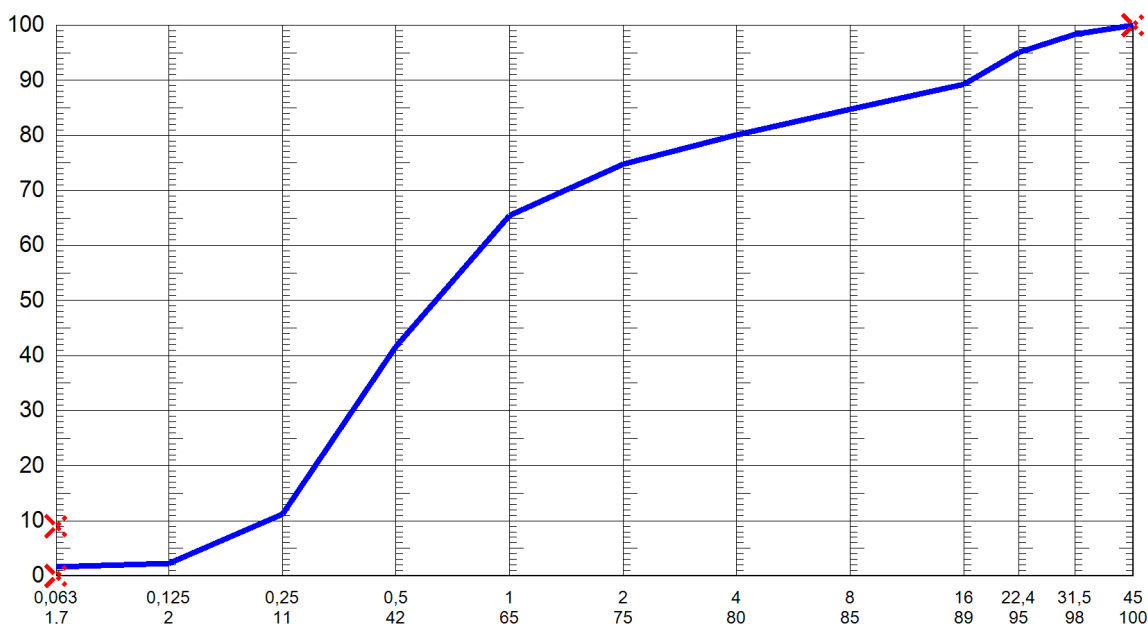
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,885	D50	0,676	D60/D10 (U-tal)	3,8
D10	0,233				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	45
		98	31,5
		95	22,4
		89	16
		85	8
		80	4
		75	2
		65	1
		42	0,5
		11	0,25
		2	0,125
0,0	9,0	1,7	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 16-04-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur