

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1010896-1354-2	Dato for prøveudtagning 20-05-2025	Prøve start 20-05-2025
	Produkt 0/40 mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 20-05-2025	Prøve slut 21-05-2025
Produktionssted Munke Bjergby Grusgrav Munke Bjergbyvej 42A 4190 Munke Bjergby	Produktbetegnelse	Reference	ID Munke Bjergby
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,0		

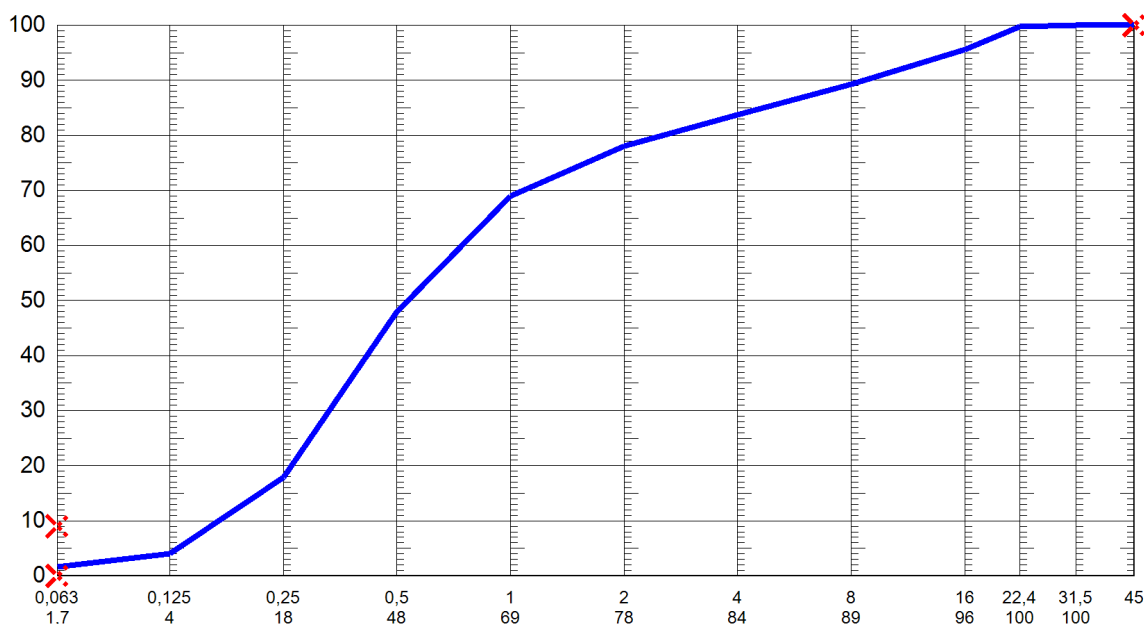
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 0,787 D50 0,549 D60/D10 (U-tal) 4,4
D10 0,179

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	45
		100	31,5
		100	22,4
		96	16
		89	8
		84	4
		78	2
		69	1
		48	0,5
		18	0,25
		4	0,125
0,0	9,0	1,7	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 21-05-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur