

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S	Varedeklaration 1010896-1354-1	Dato for prøveudtagning 30-08-22	Prøve start 31-08-22
	Produkt 0/40 mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 31-08-22	Prøve slut
Produktionssted Munke Bjergby Grusgrav Munke Bjergbyvej 42A 4190 Munke Bjergby	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	4,3		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	1,11		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,525	D50	0,892	D60/D10 (U-tal)	5,8
D10	0,262				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	45
99	31,5
92	22,4
88	16
81	8
73	4
65	2
54	1
34	0,5
9	0,25
2	0,125
0,0	0,9
0,9	0,063

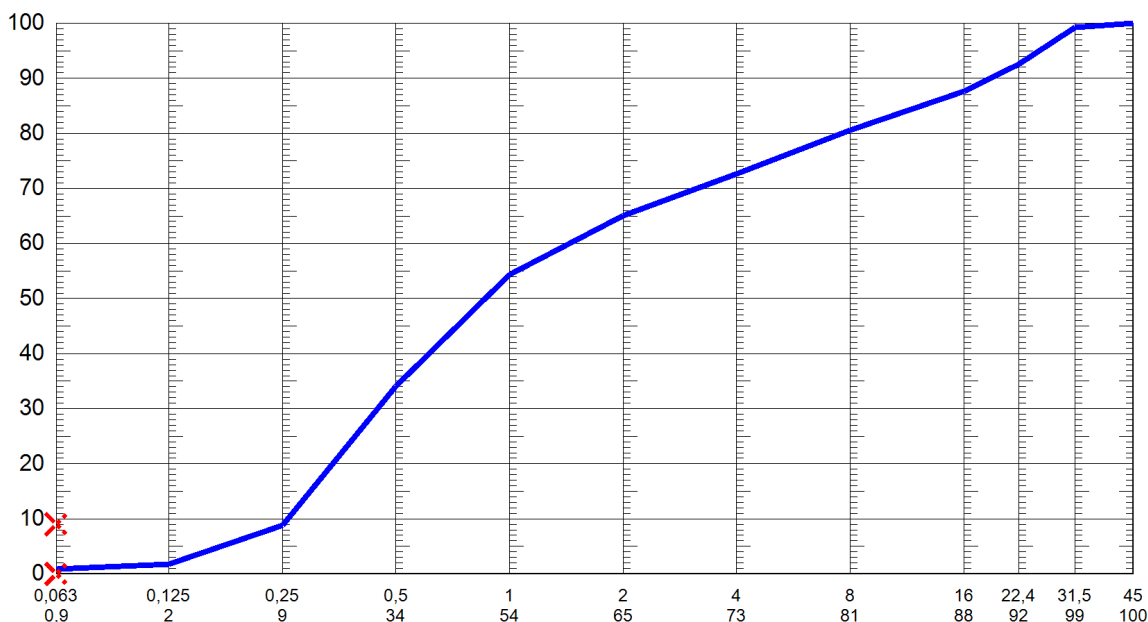

Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 01-09-22

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur