

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007917-1322-6	Dato for prøveudtagning 01-05-2025	Prøve start
	Produkt 0/4 mm betonsand, kl. E	Modtaget den 01-05-2025	Prøve slut
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference ASG	Mærkning 60 dages (MørtelP + PetroG)
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode Quantab			
Kloridindhold	0,017		0,020
Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%)	0,015		0,020
Korndensitet - VOT (Mg/m³)	2,65	2,59	2,67
Korndensitet - Tør (Mg/m³)	2,65		
Korndensitet - Tilsyneladende (Mg/m³)	2,65		
Absorbert vand (%)	0,1	0,1	0,4
TK-84	0,19		0,20


Kornstørrelsesfordeling

gnf. %

D60 0,494 D50 0,429 D60/D10 (U-tal) 2,8
D10 0,175

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

99	100	100	5,6
99	100	100	4
90	100	99	2,8
89	99	97	2
72	92	87	1
55	75	61	0,5
15	27	22	0,25
0	5	2	0,125
0,0	3,0	0,2	0,063

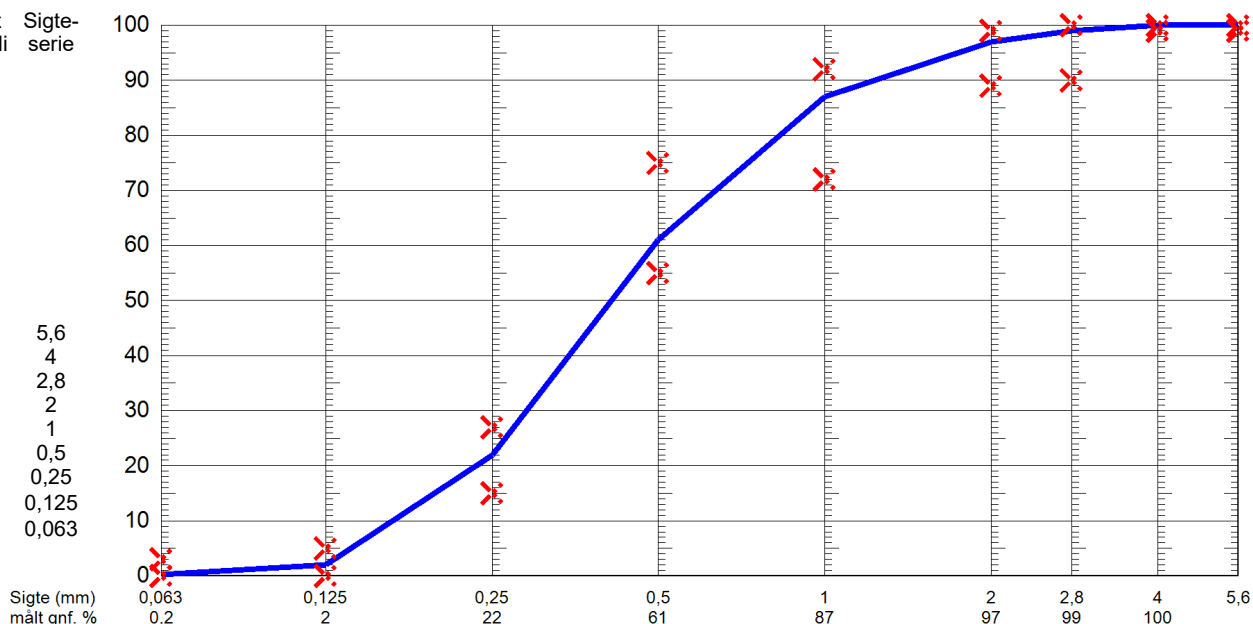

Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 23-05-2025

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur