

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007813-1322-4	Dato for prøveudtagning 16-05-2025	Prøve start
	Produkt 2/8 mm Perlesten KL.M	Modtaget den 16-05-2025	Prøve slut
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Jiggede Søsten	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 5 dags kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning

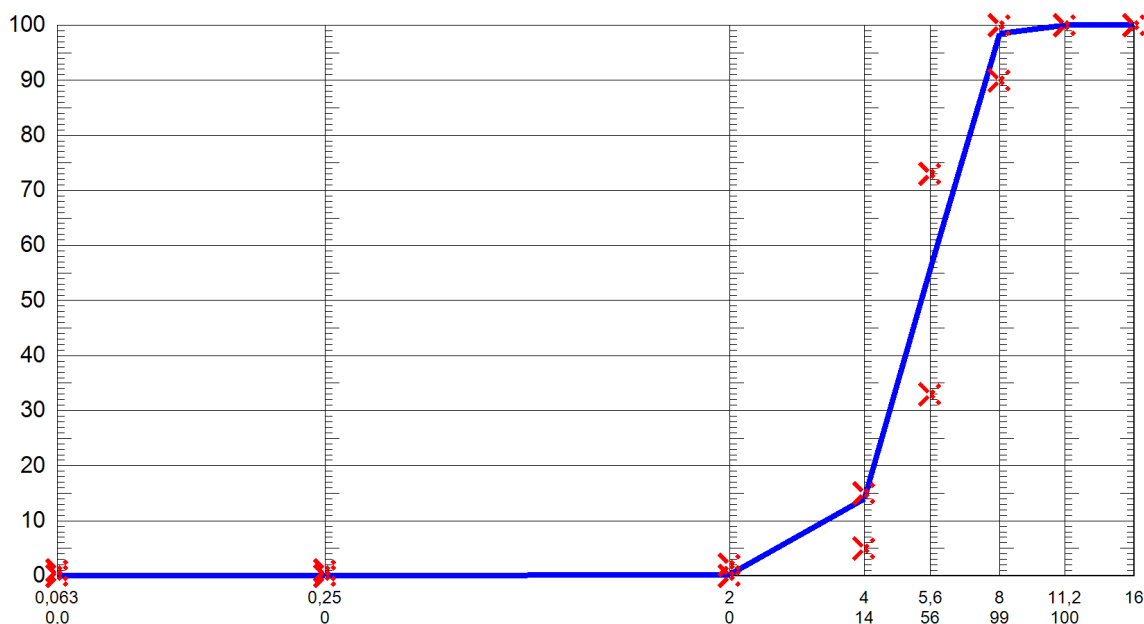
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	5,834	D50	5,376	D60/D10 (U-tal)	1,7
D10	3,417	D15	4,0		

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
100	100	100	11,2
90	100	99	8
33	73	56	5,6
5	15	14	4
0	2	0	2
0	1	0	0,25
0,0	1,0	0,0	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 23-05-2025
Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur