

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1000495-1355-2</b>	Dato for prøveudtagning <b>20-03-2025</b>	Prøve start <b>25-03-2025</b>
	Produkt <b>0/2 mm stenmel</b>	Modtaget den <b>25-03-2025</b>	Prøve slut <b>26-03-2025</b>
Produktionssted <b>Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle</b>	Produktbetegnelse	Reference	ID <b>Nyrand</b>
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

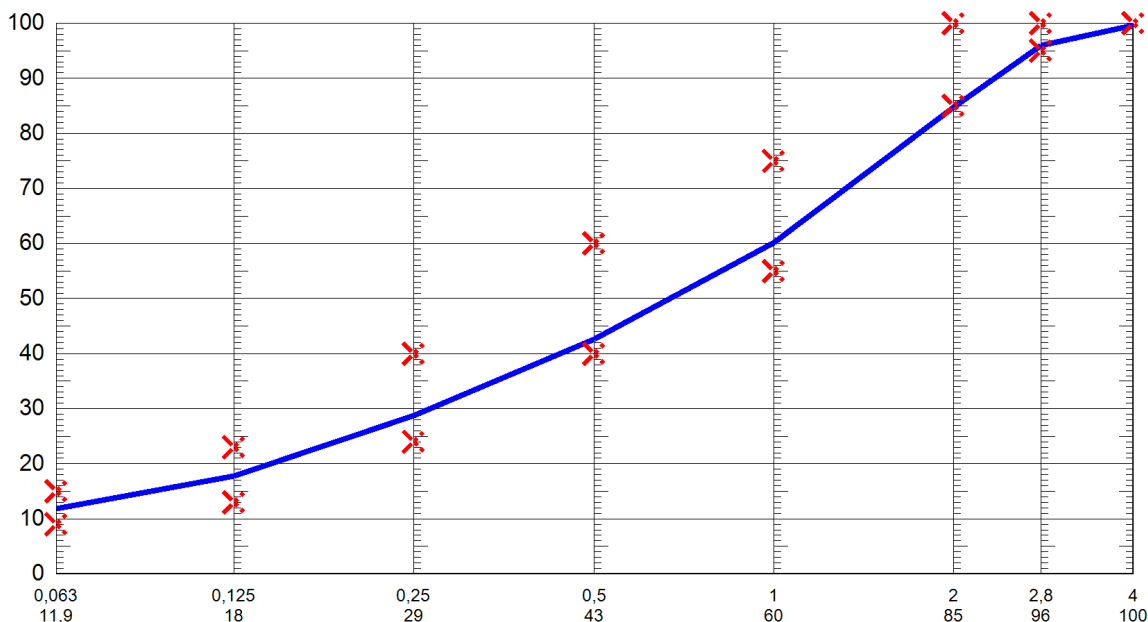
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	2,9		
--	-----	--	--

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min- værdi    Max- værdi    Målt værdi    Sigte- serie

100	100	100	4
95	100	96	2,8
85	100	85	2
55	75	60	1
40	60	43	0,5
24	40	29	0,25
13	23	18	0,125
9,0	15,0	11,9	0,063

 Sigte (mm)  
målt gnf. %

 D60    D50    0,710    D60/D10 (U-tal)  
 D10

Bemærkning

 Sted og dato  
**Vor Frue 26-03-2025**


---

**Annika Myrhdal Baasch, Laborant**  
 Elektronisk signatur