

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000495-1355-2	Dato for prøveudtagning 24-11-2025	Prøve start 25-11-2025
	Produkt 0/2 mm stenmel	Modtaget den 25-11-2025	Prøve slut 26-11-2025
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference	ID Nyrand
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	2,1		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 D50 0,698 D60/D10 (U-tal)
D10

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	4
95	100	97	2,8
85	100	85	2
55	75	60	1
40	60	43	0,5
24	40	30	0,25
13	23	19	0,125
9,0	15,0	13,0	0,063

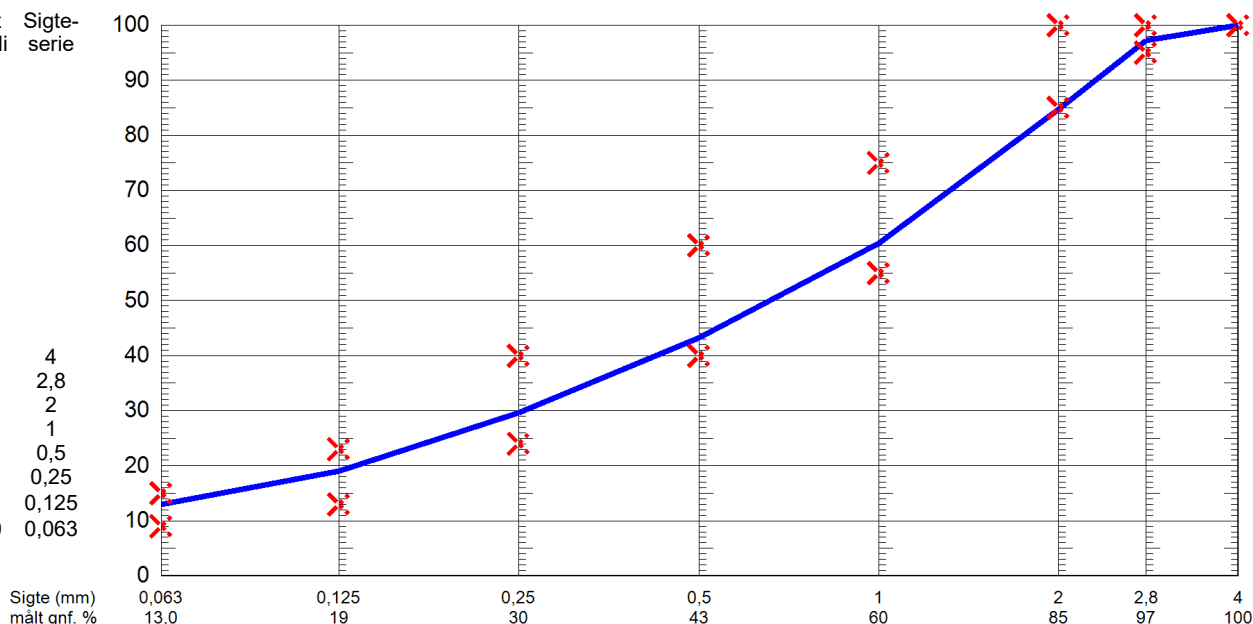

Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 26-11-2025
Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur