

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000495-1355-2	Dato for prøveudtagning 26-05-2025	Prøve start 27-05-2025
	Produkt 0/2 mm stenmel	Modtaget den 27-05-2025	Prøve slut 28-05-2025
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference	ID Nyrand
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	7,5		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 D50 0,685 D60/D10 (U-tal)
D10

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	99	4
95	100	95	2,8
85	100	84	2
55	75	61	1
40	60	44	0,5
24	40	29	0,25
13	23	19	0,125
9,0	15,0	12,8	0,063

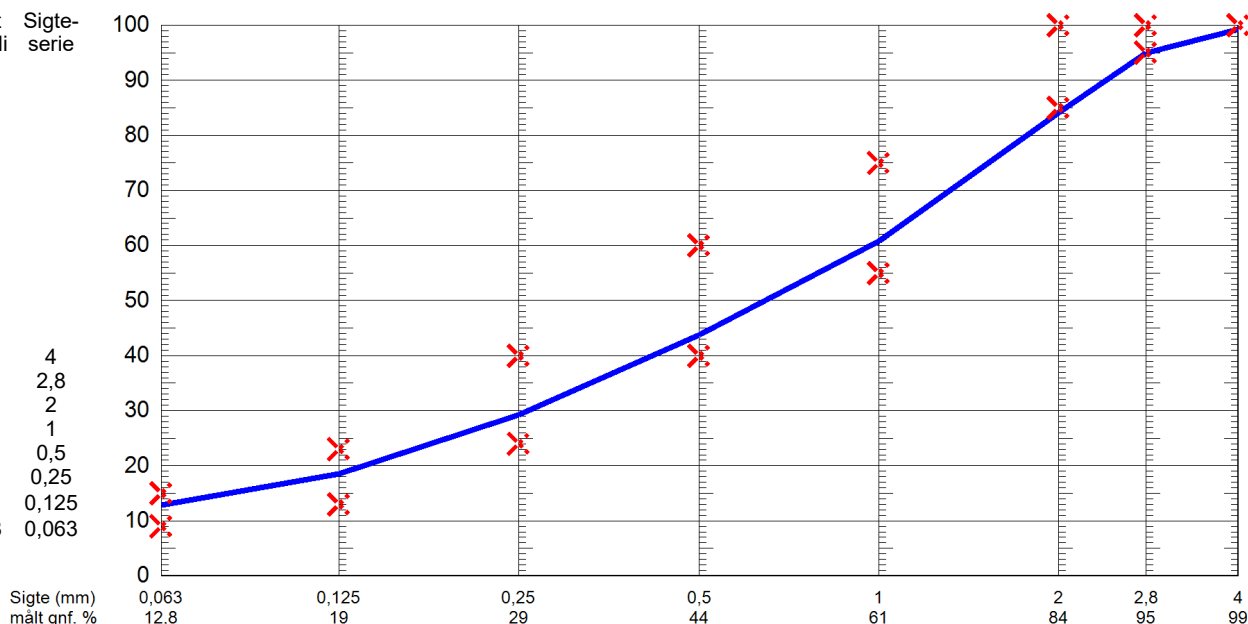

Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 02-06-2025
Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur