

### ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

|                                                                                 |                                                 |                                              |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Leverandør                                                                      | Varedeklaration<br><b>1007926-1355-2</b>        | Dato for prøveudtagning<br><b>08-09-2025</b> | Prøve start<br><b>09-09-2025</b>            |
|                                                                                 | Produkt<br><b>0/20mm Bundsikringsgrus kv.II</b> | Modtaget den<br><b>09-09-2025</b>            | Prøve slut<br><b>10-09-2025</b>             |
| Produktionssted<br><b>Nyrand Grusgrav<br/>Gammelrandgaard<br/>4470 Svebølle</b> | Produktbetegnelse                               | Reference                                    | ID<br><b>Nyrand</b>                         |
|                                                                                 | Objekt                                          | Registreret af                               | Mærkning<br><b>5 dgs + Vibr. Indstempel</b> |
|                                                                                 |                                                 | Udtaget af                                   |                                             |

| Egenskab / prøvemethode                        | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling               |       |           |           |
| Udvaskning og sigtning                         |       |           |           |
| Vand (%)                                       | 5,8   |           |           |
| DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m³) | 2,19  |           |           |
| DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)      | 7,1   |           |           |

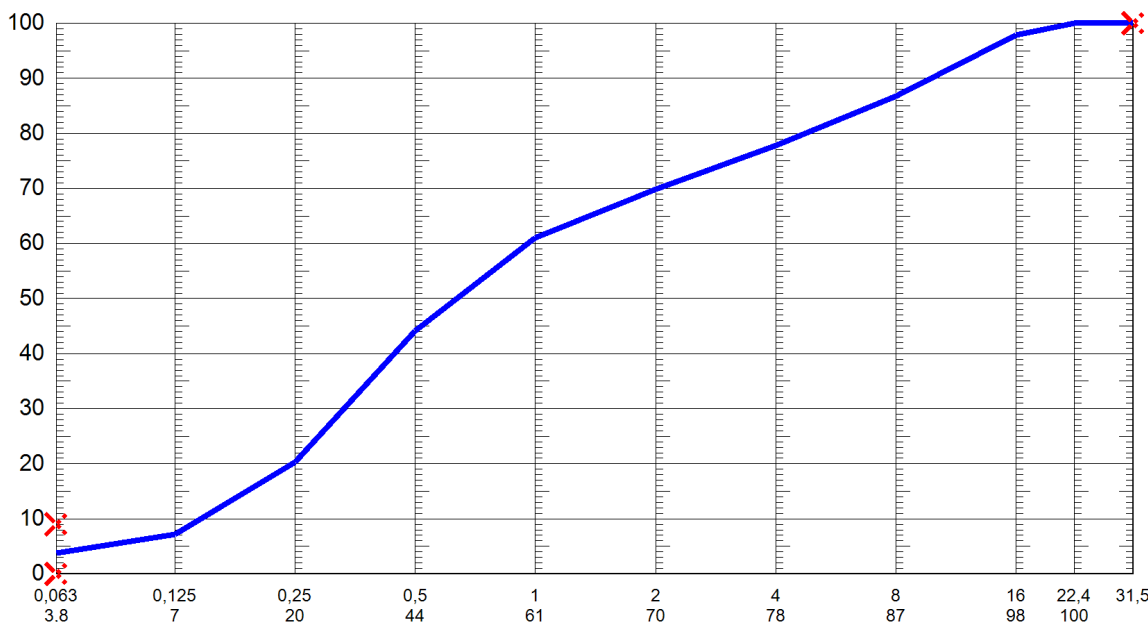
#### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

|     |       |     |       |                 |     |
|-----|-------|-----|-------|-----------------|-----|
| D60 | 0,970 | D50 | 0,675 | D60/D10 (U-tal) | 6,4 |
| D10 | 0,151 |     |       |                 |     |

Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

|     |     |     |       |
|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 100 | 100 | 31,5  |
|     |     | 100 | 22,4  |
|     |     | 98  | 16    |
|     |     | 87  | 8     |
|     |     | 78  | 4     |
|     |     | 70  | 2     |
|     |     | 61  | 1     |
|     |     | 44  | 0,5   |
|     |     | 20  | 0,25  |
|     |     | 7   | 0,125 |
| 0,0 | 9,0 | 3,8 | 0,063 |

Sigte (mm)  
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 18-09-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur