

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007926-1355-2	Dato for prøveudtagning 15-04-2025	Prøve start 15-04-2025
	Produkt 0/20mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 15-04-2025	Prøve slut 23-04-2025
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference	ID Nyrand
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	3,5		

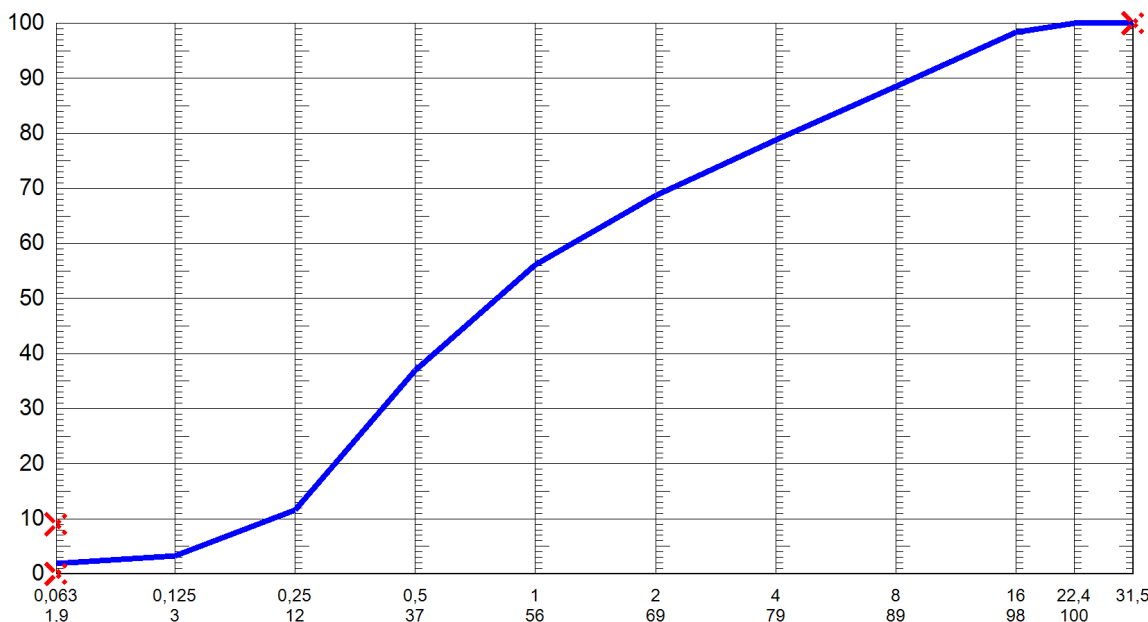
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,308	D50	0,840	D60/D10 (U-tal)	5,8
D10	0,226				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	31,5
		100	22,4
		98	16
		89	8
		79	4
		69	2
		56	1
		37	0,5
		12	0,25
		3	0,125
0,0	9,0	1,9	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 23-04-2025
Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur