

## Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007926-1355-2</b>	Dato for prøveudtagning <b>25-03-2025</b>	Prøve start <b>25-03-2025</b>
Produktionssted <b>Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle</b>	Produkt <b>0/20mm Bundsikringsgrus kv.II</b>	Modtaget den <b>25-03-2025</b>	Prøve slut <b>26-03-2025</b>
	Produktbetegnelse	Reference	ID <b>Nyrand</b>
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	<b>4,4</b>		
--	------------	--	--

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
100	100	100	31,5
		100	22,4
		100	16
		94	8
		84	4
		75	2
		64	1
		43	0,5
		14	0,25
		3	0,125
0,0	9,0	1,4	0,063

D60	0,905	D50	0,663	D60/D10 (U-tal)	4,4
D10	0,207				

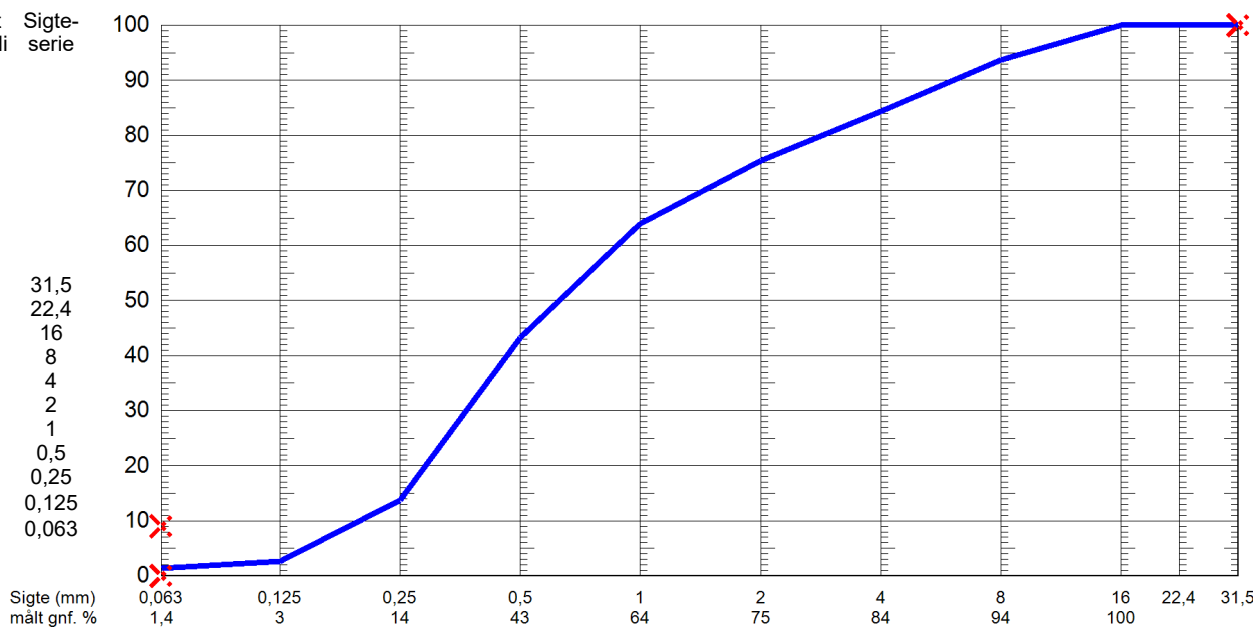

Bemærkning

Sted og dato  
**Vor Frue 26-03-2025**

---

**Annika Myrhdal Baasch, Laborant**  
Elektronisk signatur