

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1012248-1355-2	Dato for prøveudtagning 14-10-2025	Prøve start 15-10-2025
	Produkt 0/32mm Stabiltgrus kv. II	Modtaget den 14-10-2025	Prøve slut
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse maks 15% kalk	Reference	ID Nyrand
	Objekt	Registreret af	Mærkning Prøve 2 - Vibrationsind stampning +
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsgtning			
Vand (%)	6,6		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m³)	2,21	2,13	2,23
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	7,1	6,5	8,5
Knusningsgrad			
Total runde (Ctr), >90% overflader runde (%)	3		70
Kalkindhold: prVI 99-11:2013 (%)	12,3		15,00

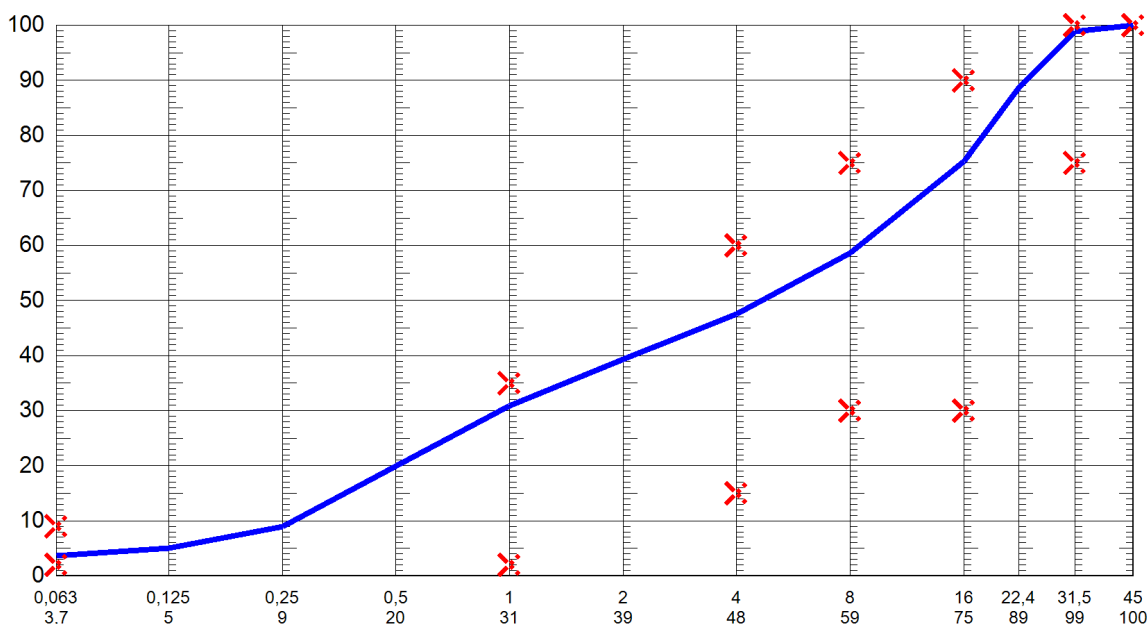
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	8,666	D50	4,893	D60/D10 (U-tal)	31,8
D10	0,273				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	45
75	100	99	31,5
		89	22,4
30	90	75	16
30	75	59	8
15	60	48	4
		39	2
2	35	31	1
		20	0,5
		9	0,25
		5	0,125
2,0	9,0	3,7	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 22-10-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur